

## 25.660.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.660.1007 (694-907)

**Tanımı** Dış çapı d(mm) 42 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1,0 mm, Medikal bakır borular

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Hastane Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	95,70	4,00	2,00
2014	105,00	4,40	2,20
2017	123,00	6,60	3,30
2022-2	920,14	25,01	12,51
2022-3	927,63	32,50	16,25
2022-1	567,51	25,01	12,51
2015	106,00	4,85	2,43
2018	136,00	7,60	3,80
2024	1760,63	185,63	92,82
2023-2	1649,25	81,25	40,63
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1170,31	50,31	25,16
2019	171,00	9,65	4,83
2020	228,00	11,40	5,70
2011	0,00	0,00	0,00
2016	103,00	6,10	3,05
2010	0,00	0,00	0,00
2021	318,00	14,00	7,00

## 25.660.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

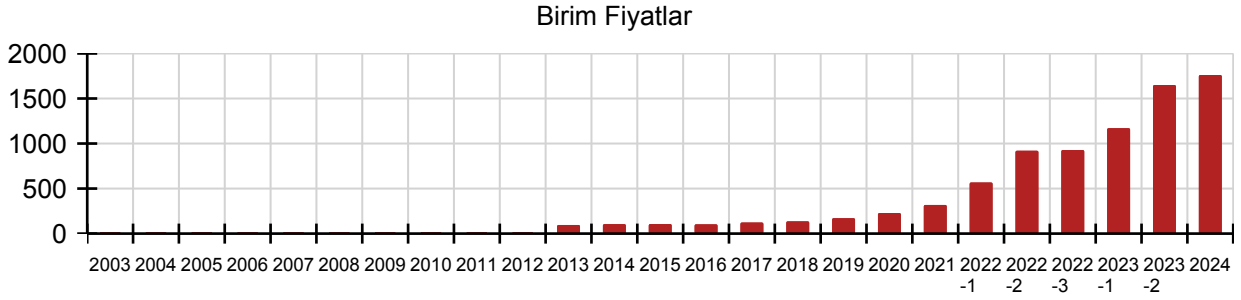

### Yapım Şartları

Medikal Bakır Borular (Ölçü: m):

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201 'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılma kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dahil ,iş yerinde temini ve montajı.

Dış çapı  
d(mm)

Et kalınlıkları  
e(mm)www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.660.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.