

25.660.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.660.1009 (694-909)

Tanımı Dış çapı d(mm) 76 mm, Et kalınlıkları e(mm) 1,5 mm, Medikal bakır borular

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	170,00	9,70	4,85
2012	0,00	0,00	0,00
2019	314,00	19,30	9,65
2014	169,00	8,80	4,40
2017	217,00	13,20	6,60
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1008,75	50,00	25,00
2022-2	1631,94	50,00	25,00
2022-3	1646,94	65,00	32,50
2018	250,00	15,20	7,60
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	189,00	12,20	6,10
2008	0,00	0,00	0,00
2013	151,80	8,00	4,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	565,00	27,70	13,85
2020	406,00	22,70	11,35
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2879,38	100,63	50,32
2024	3351,88	226,88	113,44
2023-2	4052,75	162,50	81,25

25.660.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

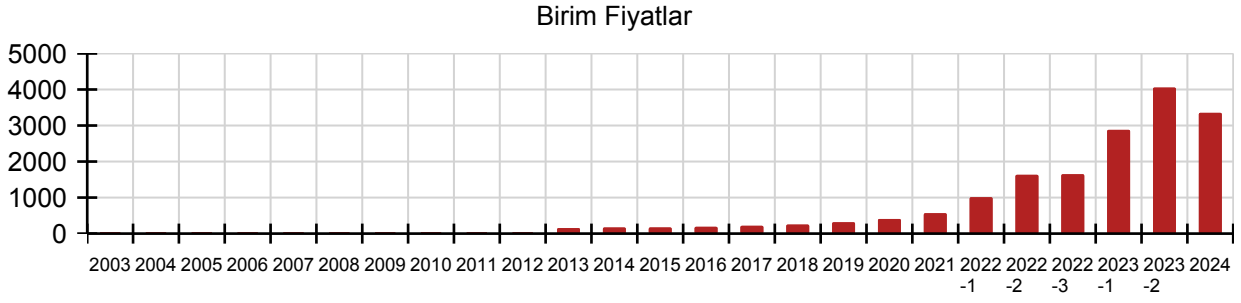

Yapım Şartları

Medikal Bakır Borular (Ölçü: m):

TS EN 13348 standardına ve 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, dikişsiz, yarı sert, düz boruların bağlantılarında dirsek, fittings, T parçası gibi aynı mamul bakırdan üretilmiş malzemeler kullanılması ve gümüş-bakır-fosfor gibi sert lehim alaşımı kullanılarak, inert gaz akışı altında birleştirilmesi, HTM 0201 'de belirtilen aralıklarla pirinç, bronz veya plastik esaslı malzemelerden yapılmış kelepçeler ile kelepçelenmesi, montaj malzemesi dahil ,iş yerinde temini ve montajı.

Dış çapı
d(mm)

Et kalınlıkları
e(mm)www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.660.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.