

25.458.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.3010

Tanımı Soğutma kapasitesi 252-280 kW'a kadar, Direkt Genleşmeli (Dx) - Heat Pump (Dx) Bataryalar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	22130,00	333,00	166,50
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-2	127935,11	2005,11	1002,56
2023-1	91202,45	1252,45	626,23
2022-2	74033,10	638,35	319,18
2022-3	74215,90	821,15	410,58
2022-1	51948,96	623,96	311,98
2021	27660,00	407,00	203,50
2019	16428,60	283,00	141,50

25.458.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

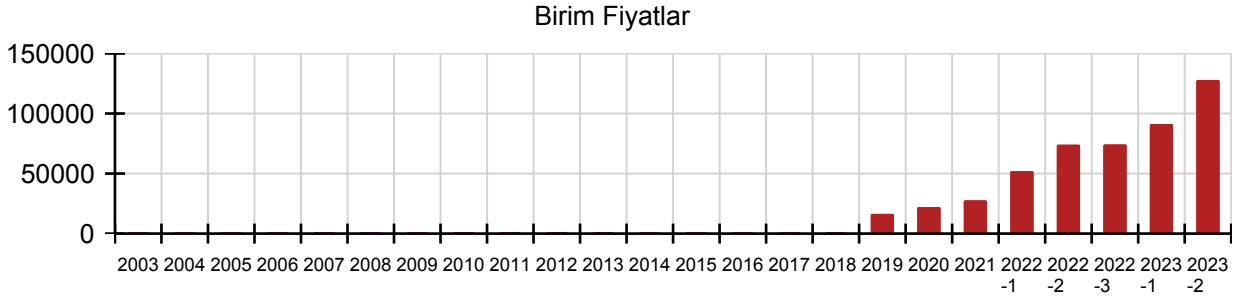

Yapım Şartları

Direkt Genleşmeli (Dx)–Heat Pump (Dx) Bataryalar

Direkt genleşmeli (Dx) bataryalar, bakır boru-alüminyum kanattan imal edilmiş, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđi ile TS EN 378 standartları kapsamında test basıncı prosedürüne uygun olarak, 41.0 bar işletme basınçlı bataryalara 48,0 bar test basıncı uygulanarak, 22,0 bar işletme basınçlı bataryalara minimum 34,0 bar test basıncı uygulanarak sızdırmazlık testi yapılmış, onaylı proje kapasiteleri esas olmak üzere, aşağıdaki batarya kapasiteleri soğutma yükleri referans olmak üzere, batarya hava tarafı hızı en fazla 3,0 m/s, soğutucu akışkan tarafı basınç kaybı en fazla 35 kPa, evaporasyon sıcaklığı 6-8 °C, hava girişı 35° C %50 nem, log Tm ~18 K için referans alınmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.