

25.458.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.458.5101 (259-1101)
Tanımı	Oransal kontrolü buharlı tip nemlendiriciler, Kapasite: 6 kg/h
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	29401,14	196,88	98,44
2019	7160,00	350,00	175,00
2022-1	20619,44	196,88	98,44
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	29460,20	255,94	127,97
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	9540,00	412,00	206,00
2021	11920,00	503,00	251,50
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5680,00	241,00	120,50
2023-2	34383,13	640,63	320,32
2007	0,00	0,00	0,00
2018	6540,00	276,00	138,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	31071,25	396,25	198,13
2015	5610,00	179,00	89,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	5660,00	224,00	112,00

25.458.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

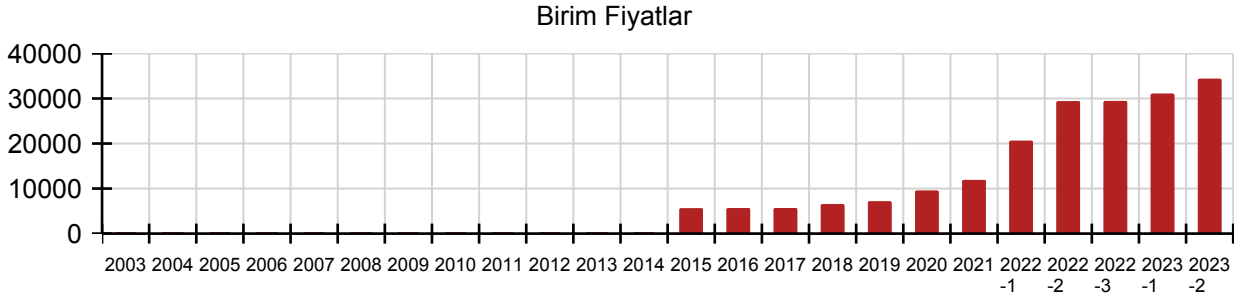

Yapım Şartları

Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler:

Isıya dayanıklı özel plastik kap içinde bulunan karşılıklı elektrod ünitelerinin enerji geçirimi ile suyu buhara dönüştüren paket buharlı nemlendirme cihazı. Ünite içinde elektrodlu silindir su giriş solenoid vanası, ayrı bir bölümde kumanda panosu, elektronik kartı, kontaktör ve kablolanması bulunacak, elektronik kart nemlendirme yapılan mahaldeki nem ihtiyacına bağlı olarak silindir içinde gerekli su seviyesini ayarlayacak, cihaz arıtılmış kalitede suya ihtiyaç duymadan 125-800 Micro Siemens (US)(15 C) sınırları arasında iletkenliği bulunan suya göre kendini ayarlayıp çalışabilecek, ünite tam otomatik olarak su ve elektrik bağlantıları yapıldığında buhar üretebilecek, su içerisindeki kirecin tortulaşarak silindir içerisinde toplanması durumunda bu kirecin temizlenebilmesine imkan veren açılabilir silindiri, paslanmaz çelik elektrodu, blöf pompası ve oransal kontrollü mikroprosesörü olan buharlı tip nemlendiriciler. Kanal veya klima santrali içine buhar dağıtım uygulamalarında, ünite ile birlikte kanal ve klima santralleri iç boyutuna ve dağıtılacak buhar kapasitesine uygun, nikel kaplamalı pirinç veya paslanmaz çelikten dağıtıcı boru, ünite ile boru arasında buharın yoğuşmadan teminini sağlayacak minimum 3 metre uzunluğunda, özel kauçuk örgülü buhar hortumu ve özel kauçuk drenaj hortumu ile birlikte temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.