

## 25.465.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.465.1203 (260-1203)</b>                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 3.001-5.000 m³/h, Tamburlu (Rotor) Tip Isı Geri Kazanım (non-higroskopik tip) Ünitesi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                         |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                                        |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 12060,00     | 657,00        | 328,50          |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 9380,00      | 611,00        | 305,50          |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 13870,00     | 753,00        | 376,50          |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 20750,00     | 1120,00       | 560,00          |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 66692,38     | 590,63        | 295,32          |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 132436,88    | 1921,88       | 960,94          |
| 2022-1 | 46815,63     | 590,63        | 295,32          |
| 2022-3 | 66869,56     | 767,81        | 383,91          |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 25910,00     | 1370,00       | 685,00          |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16650,00     | 953,00        | 476,50          |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 94413,75     | 1188,75       | 594,38          |

## 25.465.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

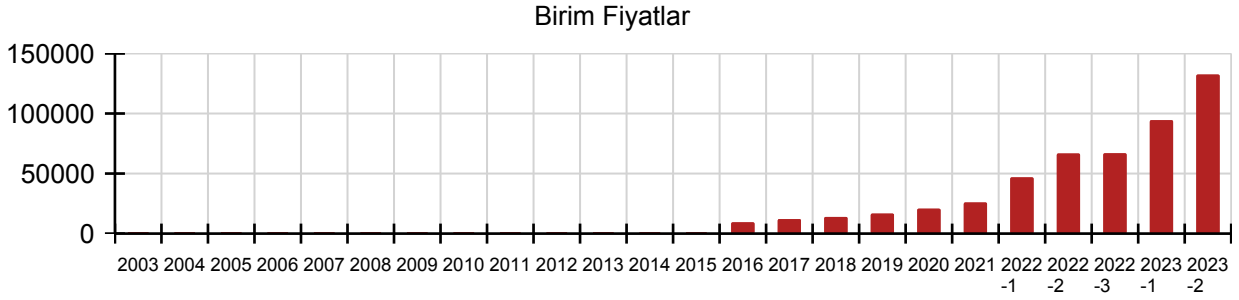

### Yapım Şartları

KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ Ölçü: Ad Rotor tipi ısı geri kazanım hesaplamaları VDI 2071 standardına uygun olarak yapılacaktır. Rotordan geçen egzost ve üfleme hava debilerinin eşit olduğu durumda, hem yaz hem de kış çalışması için duyulur ısı geri kazanım verimleri en az %65 olacaktır. Isı geri kazanım kapasitesinin doğruluğu seçim programı ile onaylanmış olacaktır. Rotorun emiş ve üfleme tarafındaki hava hızları 4 m/s' yi, basınç kayıpları 220 Pa' ı geçmeyecektir. Rotor tahriki kayış kasnak sistemi ile yapılacaktır. Rotor ana malzemesi alüminyum, çerçevesi ve diğer bölümleri galvanizli çelik olacaktır. Dolgu, kaseti içinde salınsız dönecek şekilde üretilmiş olacak; hava akımı dolgu deliklerine %100 paralel akarken, aynı delikler kaset düzlemine 90 derece dik duracak ve hiçbir eğriliğe izin verilmeyecektir. Rotoru oluşturan dilimlerin montajı fabrikada yapılmış olacak ve tek parça halinde sevkedilecektir. Isı geri kazanım üniteleri klima santralı içinde kullanılacak, ünitelerin santral hücreleri tanıma dâhil olmayıp, ilgili tanımdan (BFT.25.460.1000) hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.465.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.