

25.470.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1603 (261-803)

Tanımı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 30 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	1887,50	572,50	286,25
2013	95,00	14,70	7,35
2012	0,00	0,00	0,00
2016	117,00	22,50	11,25
2014	110,00	16,20	8,10
2017	133,00	24,20	12,10
2020	242,00	41,40	20,70
2023-2	1357,63	346,88	173,44
2018	164,00	27,80	13,90
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	459,38	105,63	52,82
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	844,96	105,63	52,82
2022-3	876,65	137,31	68,66
2023-1	990,25	212,75	106,38
2011	0,00	0,00	0,00
2015	117,00	18,00	9,00
2021	302,00	51,00	25,50
2019	199,00	35,20	17,60

25.470.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

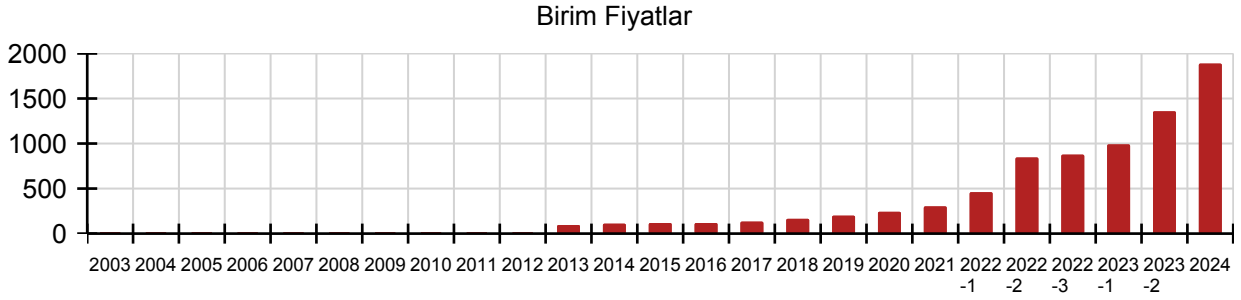

Yapım Şartları

Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması: İki yüzeyi alüminyum film kaplı, hücre PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) yalıtım malzemeli (En Fazla $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$), $50 \pm 5 \text{ kg/m}^3$ yoğunlukta, 1300 Pa basınç dayanımında, gizli alüminyum flanşlı, PVC sürgülü bağlantı flanşlı, TS EN 1507 standardına göre class C sızdırmazlığına, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri geređi istenen şartlara uygun, (En zor alevlenici) TS EN 13501-1 e göre yanıcılık sınıfı belgeli, (TS) EN 13403 e uygun kanalların, birleřtirme köře noktalarında özel mastik ve PVC kapaklı ve sistemde bulunan damper, menfez vb elemanlara bağlantılarını yapılabilen özel bağlantı profilleri ile birlikte, tespit malzemesi dâhil imal ve montajı. Askı tespit için uygun ölçülerde köřebent kullanılacak, vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmiřtır.

25.470.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.