

## 25.470.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.470.1701 (261-901)

**Tanımı** Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	120,00	24,80	12,40
2016	112,00	23,00	11,50
2012	0,00	0,00	0,00
2018	127,00	28,40	14,20
2014	105,00	16,50	8,25
2019	167,00	36,00	18,00
2021	258,00	52,00	26,00
2015	112,00	18,40	9,20
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	913,75	182,50	91,25
2022-1	451,88	90,63	45,32
2024	1678,75	490,00	245,00
2023-2	1247,50	296,88	148,44
2022-2	726,43	90,63	45,32
2022-3	753,61	117,81	58,91
2020	207,00	42,30	21,15
2013	90,50	15,00	7,50

## 25.470.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

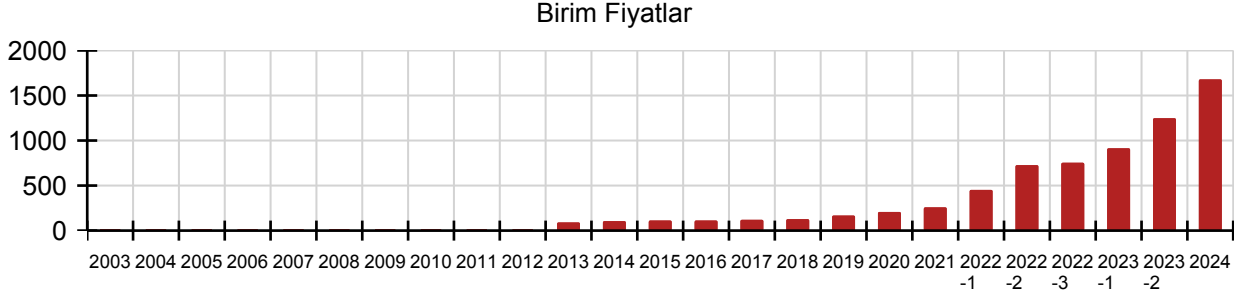

### Yapım Şartları

Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı  
Havalandırma kanalı imalatında kullanılacak olan ön izoleli Al, gofrajlı paneller PUR (Polyurethane)/PIR (poliizosiyanurat) dolgu malzemeli olacak, tüm özellikler TS EN 13403 standartlarında, Panelin dış yüzeyi gofrajlı alüminyum, hava akımının geçtiđi iç yüzey anti oksidan etkili etken madde veya Gümüş-İyonla kaplı ISO 22196 veya ASTM (Uluslararası Amerikan Standartları) testlerle Akredite kurumlarca, antimikrobiyal/antibakteriyel etkinlik testleriyle onaylanmış olacaktır. Ayrıca havalandırma kanalını tamamlayıcı flanş bağlantıları da aynı özellikte olacaktır. Kanalların diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.470.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.