

25.480.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1402 (265-501)

Tanımı 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 10,60 | 4,60 | 2,30 |
| 2023-1 | 84,00 | 35,00 | 17,50 |
| 2020 | 24,40 | 13,20 | 6,60 |
| 2014 | 11,70 | 5,10 | 2,55 |
| 2022-1 | 37,50 | 17,25 | 8,63 |
| 2017 | 13,90 | 7,65 | 3,83 |
| 2022-2 | 58,03 | 17,25 | 8,63 |
| 2022-3 | 63,28 | 22,50 | 11,25 |
| 2024 | 181,25 | 95,00 | 47,50 |
| 2015 | 12,30 | 5,65 | 2,83 |
| 2016 | 13,00 | 7,10 | 3,55 |
| 2018 | 16,00 | 8,80 | 4,40 |
| 2023-2 | 121,20 | 57,50 | 28,75 |
| 2021 | 30,20 | 16,20 | 8,10 |
| 2019 | 20,70 | 11,20 | 5,60 |

25.480.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

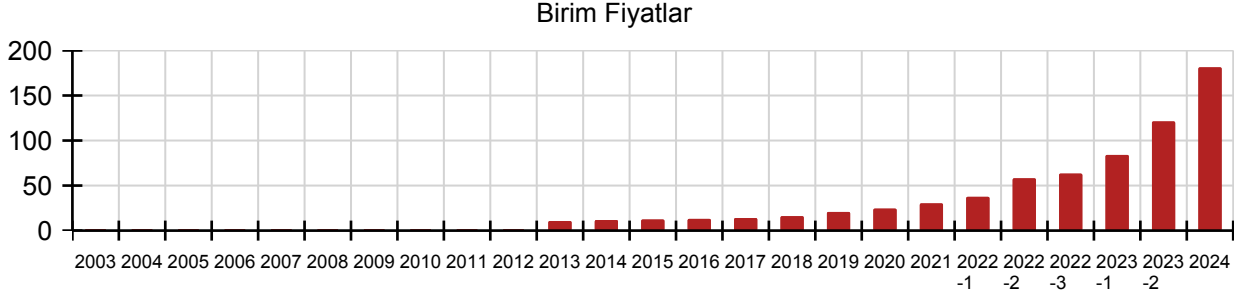

Yapım Şartları

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m²) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşyünü levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimplere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşan uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.