

## 25.480.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.480.1404 (265-507)

**Tanımı** 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 16,90        | 8,45          | 4,23            |
| 2018   | 19,20        | 9,70          | 4,85            |
| 2015   | 15,00        | 6,25          | 3,13            |
| 2020   | 29,40        | 14,50         | 7,25            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 13,90        | 5,65          | 2,83            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 77,69        | 21,56         | 10,78           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 84,25        | 28,13         | 14,07           |
| 2022-1 | 48,56        | 21,56         | 10,78           |
| 2013   | 12,60        | 5,10          | 2,55            |
| 2023-2 | 159,63       | 71,88         | 35,94           |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 111,25       | 43,75         | 21,88           |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 24,90        | 12,30         | 6,15            |
| 2021   | 36,40        | 17,70         | 8,85            |
| 2016   | 15,90        | 7,85          | 3,93            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.480.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

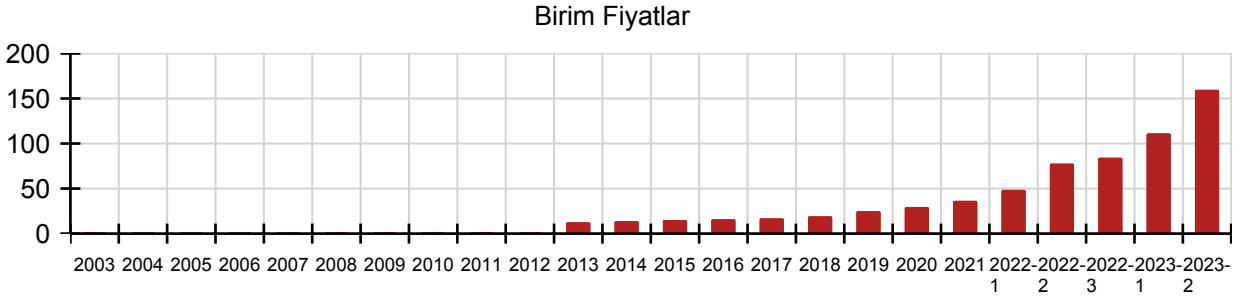

### Yapım Şartları

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m<sup>2</sup>) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü şilte/ levha ve taşıyıcı levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için, kanal dış yüzeylerinin toz veya pisliklerden temizlenmesi, kanal genişliğine bağlı olarak iki veya daha fazla sıra kanal boyunda ise 50 cm. ara ile olmak üzere özel yapılmış kendinden yapışkan tabanlı yalıtım tespit pimlerinin yapıştırılması, bir yüzü alüminyum folyo kaplı fabrikasyon cam yünü veya taş yünü yalıtım malzemesinin folyolu yüzü dışa gelecek şekilde pimplere geçirilerek tespiti, tespit pullarının pim üzerine takılarak sıkıştırılması, pimlerin taşın uçlarının kesilmesi, levhanın veya şiltenin enine ve boyuna tüm birleşim yerleri kendinden yapışkanlı 10 cm genişliğinde takviyeli özel alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak kapatılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.