

## 25.480.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.480.1701 (265-802)

**Tanımı** Et Kalınlığı 10 mm, Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	11,30	7,70	3,85
2018	16,70	13,30	6,65
2010	0,00	0,00	0,00
2020	24,70	19,90	9,95
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	10,20	7,00	3,50
2022-1	32,41	23,73	11,87
2022-2	36,14	23,73	11,87
2023-2	99,36	79,06	39,53
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	43,35	30,94	15,47
2017	14,30	11,60	5,80
2016	13,00	10,70	5,35
2023-1	63,75	48,13	24,07
2015	12,40	8,55	4,28
2006	0,00	0,00	0,00
2021	30,30	24,30	12,15
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	20,80	16,90	8,45

## 25.480.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

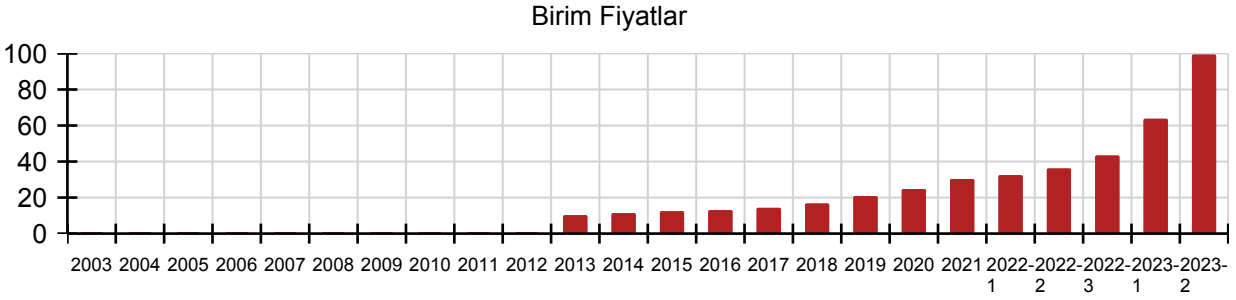

### Yapım Şartları

Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m<sup>2</sup>) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p) > 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan kaplamasız polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m<sup>2</sup>.sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant veya ip takviyeli PVC bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhalarının dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç)

Not: Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.