

## 25.480.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.480.1702 (265-803)

**Tanımı** Et Kalınlığı 15 mm, Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	16,60	12,50	6,25
2003	0,00	0,00	0,00
2017	18,40	13,50	6,75
2018	21,60	15,50	7,75
2020	31,90	21,80	10,90
2015	15,80	9,95	4,98
2022-1	42,10	23,73	11,87
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	121,79	79,06	39,53
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	57,20	30,94	15,47
2021	39,30	26,60	13,30
2022-2	49,99	23,73	11,87
2014	14,50	8,95	4,48
2023-1	81,00	48,13	24,07
2019	26,80	18,50	9,25
2013	13,10	8,10	4,05

## 25.480.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

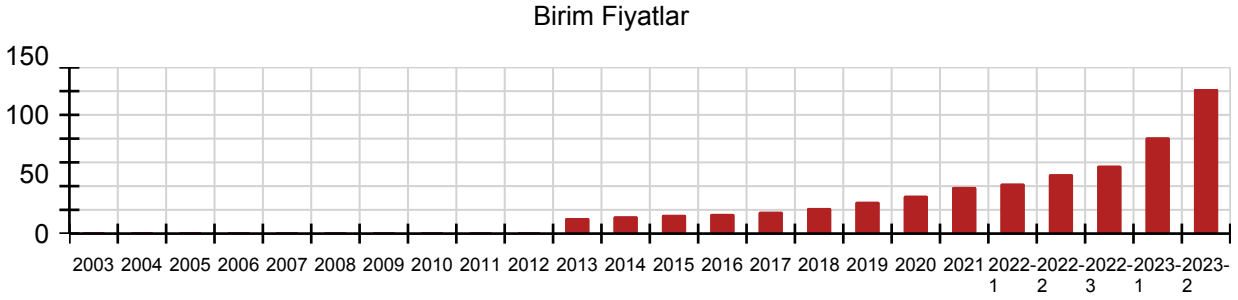

### Yapım Şartları

Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m<sup>2</sup>) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p) > 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan kaplamasız polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden arındırıldıktan sonra özel yapıştırıcısı ile, hem polietilen ısı yalıtım levhasına hem de kanal dış yüzeylerine 250 gr/m<sup>2</sup>sarfiyatla yapıştırılması ve yapıştırma işlemini takiben ek yerlerinin kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant veya ip takviyeli PVC bant ile birleştirilmesi, tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave polietilen köpüğü yalıtım levhası kullanılması; polietilen köpüğü ısı yalıtım levhalarının dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç)

Not: Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.