

25.480.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1806 (265-1006)

Tanımı İç mekanlarda kanal yalıtımı, levha genişliği 1.000 mm, et kalınlığı 40 mm, toplam kalınlığı 75-300 mikron olan alüminyum folyo kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	118,00	13,10	6,55
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	238,60	32,35	16,18
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	372,66	32,35	16,18
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	382,50	42,19	21,10
2014	85,00	7,60	3,80
2015	90,00	8,45	4,23
2013	80,10	6,90	3,45
2005	0,00	0,00	0,00
2017	108,00	11,40	5,70
2020	134,00	19,60	9,80
2016	94,00	10,60	5,30
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	595,31	107,81	53,91
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	440,63	65,63	32,82
2019	131,00	16,60	8,30
2003	0,00	0,00	0,00
2021	167,00	24,00	12,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.480.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

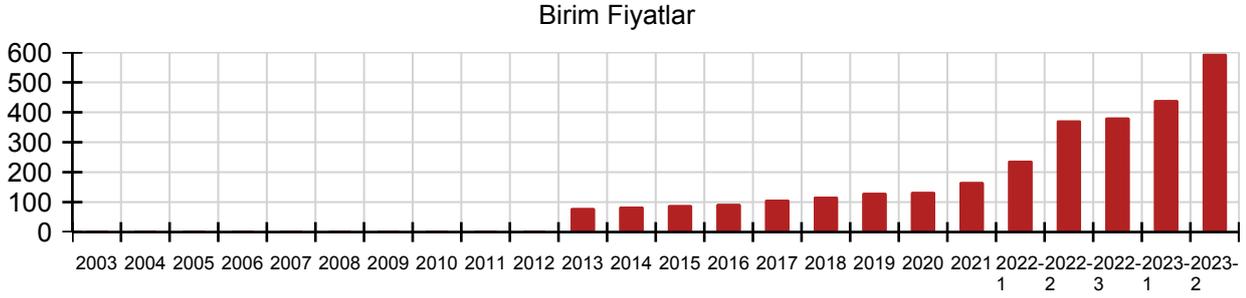

Yapım Şartları

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum Folyo Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü: m²) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0°C'de en az 0.040W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p) > 7000 yangına tepki sınıfı en az B, s3-d0 olan elastomerik kauçuk köpük levha üzerine fabrikasyon olarak toplam 50 ile 100 mikron kalınlığında Alüminyum Kompozit Film lamine edilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtımı yapılacak kanalın yüzeyindeki pas, toz ve kirlerin temizlenmesi, kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra sırasıyla alt, yan ve üst yüzeylerin kaplanması ve kenarların da tutturulması, bunu takiben kanal boyunca oluşan ek yerlerinin 50mm genişlikteki kendinden yapışkanlı alüminyum bantla birleştirilerek tam sızdırmazlık sağlanması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajının yapılması.

Not: Dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine, dış etkenlerden korunmak için sac kaplama yapılacak ve BFT 25.400.9000'den ödeme yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.480.1806 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.