

25.485.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.485.1103	(167-1103)
Tanımı	5.000 kcal/h, Kasetli Döşeme Tipi Fan-Coil cihazları, Fan-Coil cihazları	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	2530,00	89,00	44,50
2016	1100,00	25,00	12,50
2019	2028,11	75,69	37,85
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1180,00	26,90	13,45
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3160,00	109,00	54,50
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	22682,50	1057,50	528,75
2023-1	10690,00	396,25	198,13
2022-2	7837,20	196,88	98,44
2022-3	7896,26	255,94	127,97
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	15051,88	640,63	320,32
2022-1	5709,38	196,88	98,44
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	1530,00	30,90	15,45

25.485.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

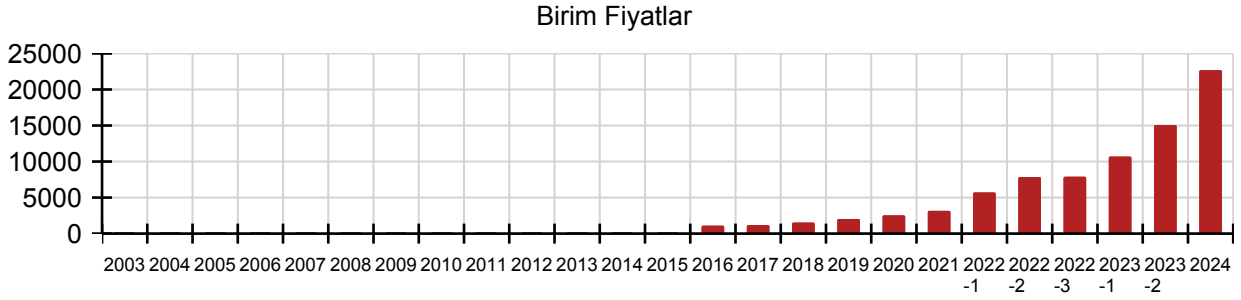

Yapım Şartları

FAN COİL CİHAZLARI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve soğutmada kullanılabilen, 220 V,50 Hz tek milli veya çift milli, üç devirli elektrik motorları ile tahrik edilen, dinamik ve statik olarak balansı alınmış sık kanatlı radyal fanlar ile çalışacaklardır. Hava emişinde temizlenebilir filtreye haiz olacaktır.Serpantinler bakır boruların mekanik olarak şişirilerek alüminyum lamellerin sıkı bir şekilde geçirilmesi ve bu şekilde sıkı bir mekanik bağ oluşturulması esasına göre imal edilmiş olacaktır.. Serpantin altında yoğuşmayı biriktiren drenaj tavası ve bağlantısı bulunacak olup, yoğuşma suyu ile temaslı kısımlar korozyona karşı korunmuşve ses ve ısı performansın iyileştirilmesi amacı ile izolasyonlu olacaktır. Fan-coil cihazlarının tüm bağlantılarının yapılarak onaylı projesine uygun temini ve çalışır halde yerine montajı yapılacaktır.

Not: 18-20 °C hava girişinde 90/70 °C sıcak suda vereceği ısı cihaz kapasitesine esas olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.485.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.