

## 25.490.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.490.1118 (280-1218)

**Tanımı** Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom):115 kW.

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	261504,41	3879,41	1939,71
2017	74400,00	1640,00	820,00
2016	72160,00	1520,00	760,00
2018	81920,00	1880,00	940,00
2020	115400,00	2800,00	1400,00
2015	69140,00	1210,00	605,00
2014	76560,00	1090,00	545,00
2023-1	440886,99	7761,99	3881,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	881236,18	20236,18	10118,09
2022-2	372508,09	4104,34	2052,17
2022-3	373598,36	5194,61	2597,31
2023-2	614678,31	12388,24	6194,12
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	97760,00	2380,00	1190,00
2021	149800,00	3420,00	1710,00

## 25.490.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

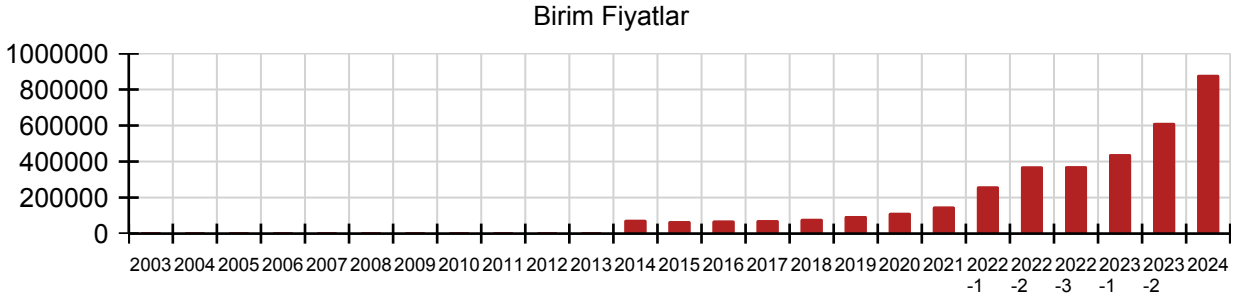

### Yapım Şartları

DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü: Ad.:) Hava soğutmalı kondenserli, DC invertör kömpresörlü, dış ünite veya dış ünite grubun'dan birer adet sıvı ve gaz hattı olmak üzere tek hat üzerine , branşman parçaları ile değişik kapasite ve tipte iç üniteler bağalanabilen , Sezonl verimlilikleri ise TS EN 14825 standardı ve Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281/AB) (SGM: 2021/20) doğrultusunda en az SEER (Sezonl Isıtma Etkinlik Katsayısı) 4,80 ve SCOP (Sezonl Isıtma Etkinlik Katsayısı) 3,50 olan dış ünitenin temini ve hertürlü boru ve elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra azot ile basınçlandırılıp, tüm sisteme soğutkan gazı dolumu dâhil çalışır halde yerinde teslimi. -Nominal kapasite ve verim değerleri soğutmada İç Ortam: 27 C KT/19 C YT Dış Ortam: 35 CKT/24 CYT; ısıtmada Ortam: 20 C KT/15 C YT Dış Ortam: 7 CKT/6 CYT sıcaklıklarındaki ve boru uzunluğu 7,5 m.ve kot farkı 0 m.deki verilerdir. -Dış üniteler montajlarından sonra tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.490.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.