

## 25.490.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.490.2105 (280-2105)

**Tanımı** Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 kW, ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 kW. Duvar tipi iç ünite

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1880,00	104,00	52,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2540,00	197,00	98,50
2021	4140,00	359,00	179,50
2017	2300,00	172,00	86,00
2022-1	7452,63	802,63	401,32
2015	2140,00	128,00	64,00
2014	2350,00	115,00	57,50
2023-1	15649,11	1599,11	799,56
2016	2220,00	160,00	80,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	14041,59	874,59	437,30
2022-3	14259,94	1092,94	546,47
2004	0,00	0,00	0,00
2019	2840,00	250,00	125,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	17980,54	2525,54	1262,77
2020	3200,00	294,00	147,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	25742,33	4104,83	2052,42

## 25.490.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

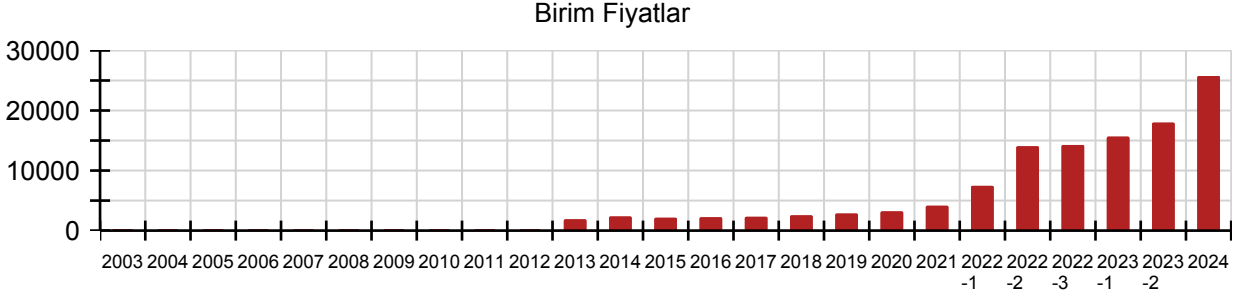

### Yapım Şartları

#### İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

#### İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

## 25.490.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.