

25.495.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.495.1101 (600-1101/A)
Tanımı	5 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	99405,75	530,75	265,38
2015	0,00	0,00	0,00
2016	18530,00	529,00	264,50
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	220559,91	1634,91	817,46
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	125679,59	602,71	301,36
2022-3	125816,38	739,50	369,75
2008	0,00	0,00	0,00
2021	57370,00	1190,00	595,00
2023-1	157426,61	1051,61	525,81
2018	28270,00	652,00	326,00
2024	243509,83	2634,83	1317,42
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	35400,00	825,00	412,50
2017	23970,00	569,00	284,50
2020	44190,00	970,00	485,00

25.495.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

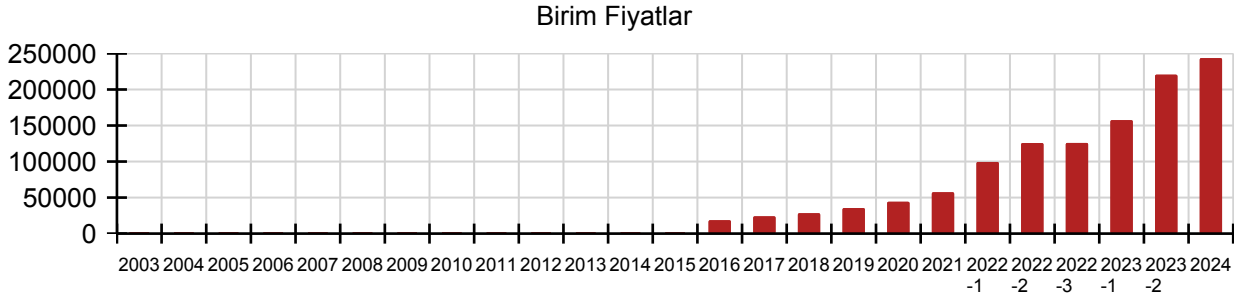

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu R410 A, R 32,454 B sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli, boru ve gmlek (shall and tube) veya plakalı eřanjrlü, Mikro iřlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 C ve 7-12 C su ile alıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiř olacak, İstenen verimlilik deđerleri belgelenecektir. 200 kW üzeri Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Sođutma grubunun alıřır olarak iř yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

25.495.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.