

25.495.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.495.1102 (600-1102/A)
Tanımı	7,5 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	31110,00	722,00	361,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	39250,00	914,00	457,00
2017	26380,00	630,00	315,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	110530,25	880,25	440,13
2021	63620,00	1320,00	660,00
2022-2	139731,43	1024,18	512,09
2022-3	139950,63	1243,38	621,69
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	49000,00	1080,00	540,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	20390,00	586,00	293,00
2023-1	175238,23	1738,23	869,12
2023-2	245576,08	2676,08	1338,04
2024	271539,65	4289,65	2144,83

25.495.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

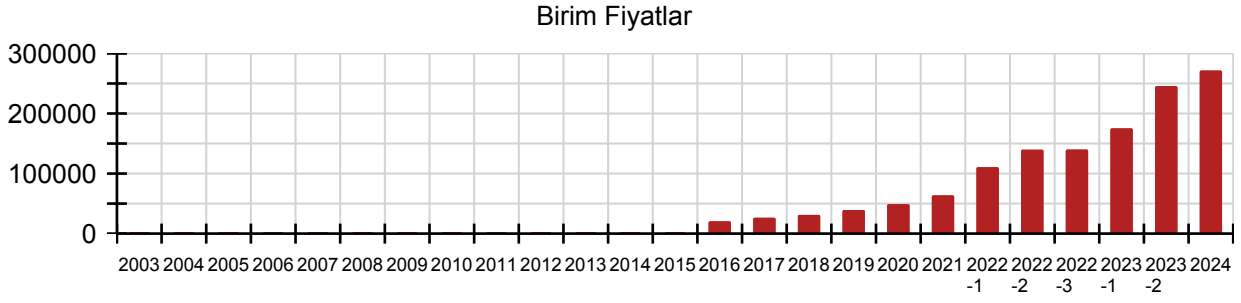

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

25.495.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.