

25.490.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2305 (280-2305)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 kW, ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 kW. Kanallı tip iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1530,00	130,00	65,00
2018	2570,00	246,00	123,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	7477,63	802,63	401,32
2023-1	14349,11	1599,11	799,56
2014	1920,00	143,00	71,50
2024	28279,83	4104,83	2052,42
2016	2060,00	199,00	99,50
2021	4240,00	448,00	224,00
2022-2	10419,84	874,59	437,30
2022-3	10638,19	1092,94	546,47
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1940,00	159,00	79,50
2020	3280,00	367,00	183,50
2017	2210,00	214,00	107,00
2023-2	17056,66	2525,54	1262,77
2019	2700,00	312,00	156,00

25.490.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

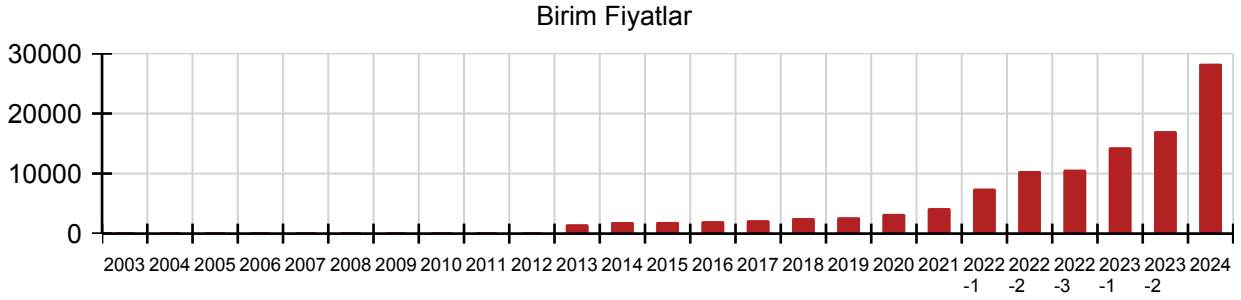

Yapım Şartları

Kanallı Tip İç Ünite

Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 30 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde iç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.