

25.490.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.490.2602 (280-2602)

Tanımı Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 kW, ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 kW. Kabinli döşeme tipi iç ünite

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 2520,00 | 128,00 | 64,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 12178,81 | 958,81 | 479,41 |
| 2017 | 2840,00 | 172,00 | 86,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3080,00 | 197,00 | 98,50 |
| 2022-2 | 11974,49 | 754,49 | 377,25 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4010,00 | 294,00 | 147,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2000,00 | 104,00 | 52,00 |
| 2022-1 | 9218,50 | 718,50 | 359,25 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2500,00 | 115,00 | 57,50 |
| 2023-2 | 18980,59 | 2301,84 | 1150,92 |
| 2016 | 2650,00 | 160,00 | 80,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5190,00 | 359,00 | 179,50 |
| 2019 | 3290,00 | 250,00 | 125,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 16600,81 | 1438,31 | 719,16 |

25.490.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

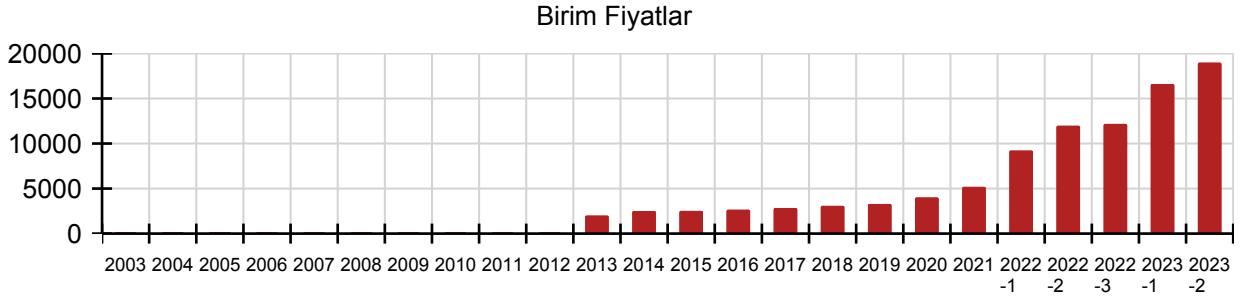

Yapım Şartları

Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite

Yere monte edilmek sureti ile kullanılabilen kabinli iç ünitenin yerlerine montajı, çalışır halde teslimi.

İÇ ÜNİTELER (Ölçü: Adet)

Aşağıdaki tip ve kapasitelerde İç üniteler, hava dağılımını sağlayan difüzörlere sahip, fan motorlarının aşırı ısınmasına karşı sigorta korumaları olan, sıcaklık kontrolünü mikroişlemcili termostat ile yapabilen, uzun ömürlü yıkanabilir filtreye sahip, merkezi kumandadan kumanda edilebilir, tüm soğutkan doluları ve bağlantıları ve yoğuşma bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. -İç üniteler montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınçta çıkarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. (Kapasiteler aralık olarak verilmiş olup üst kapasiteye kadar olan değerleri kapsar.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.2602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.