

25.490.8102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.490.8102 (281-502)
Tanımı	Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	23,70	2,70	1,35
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	153,56	13,61	6,81
2022-3	157,63	17,68	8,84
2013	18,70	2,20	1,10
2005	0,00	0,00	0,00
2021	66,50	7,75	3,88
2016	24,40	3,40	1,70
2014	23,40	2,45	1,23
2017	26,80	3,70	1,85
2020	48,00	6,35	3,18
2023-1	202,38	27,38	13,69
2024	368,50	73,50	36,75
2018	34,30	4,25	2,13
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	124,24	13,61	6,81
2023-2	289,54	44,54	22,27
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	47,00	5,40	2,70
2007	0,00	0,00	0,00

25.490.8102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

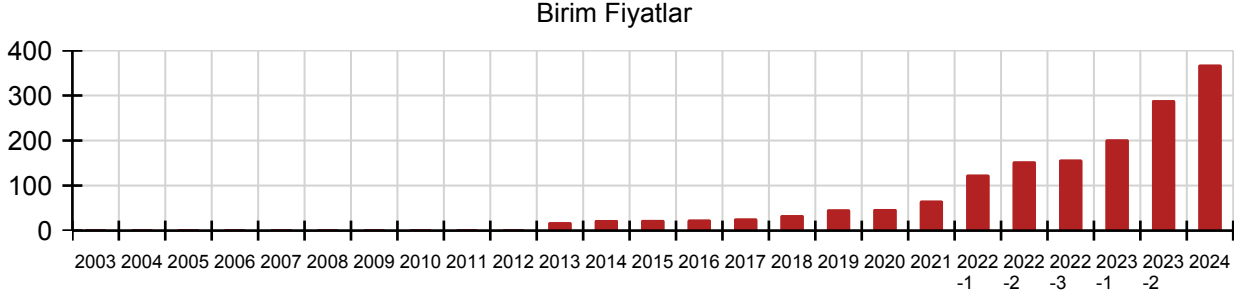

Yapım Şartları

DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORULAMA TESİSATI (Ölçü: m)
TS EN 12449'a göre imal edilmiş bakır borulardan boruların ağızları nem ve toza karşı kontrol edilmiş olacak, kaynak işlemi gümüş-bakır alaşımı ile, oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında yapılacaktır. Bakır boru tesisatında en az her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır. Bakır boru tesisatı tamamlanıp ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir. Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca çıkarılarak, bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir. Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi tesisatında kullanılmak üzere montaj elemanları ile birlikte, aşağıda en az belirtilen kalınlıklarda ve kauçuk veya elastomerik kauçuk köpüğü veya politeilen ile izole edilip, üzeri sarılarak tesisatının montajı, testlerinin yapılarak işletmeye alınması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.8102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.