

25.495.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.495.1108 (600-1108/A)
Tanımı	60 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	281313,63	2938,63	1469,32
2022-2	355370,85	3226,48	1613,24
2022-3	356162,69	4018,31	2009,16
2024	742574,30	14949,30	7474,65
2004	0,00	0,00	0,00
2020	125400,00	3800,00	1900,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	111800,00	3230,00	1615,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	600886,53	9211,53	4605,77
2010	0,00	0,00	0,00
2021	162800,00	4640,00	2320,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	69200,00	2060,00	1030,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	79430,00	2220,00	1110,00
2023-1	428473,95	5848,95	2924,48
2018	93650,00	2550,00	1275,00

25.495.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

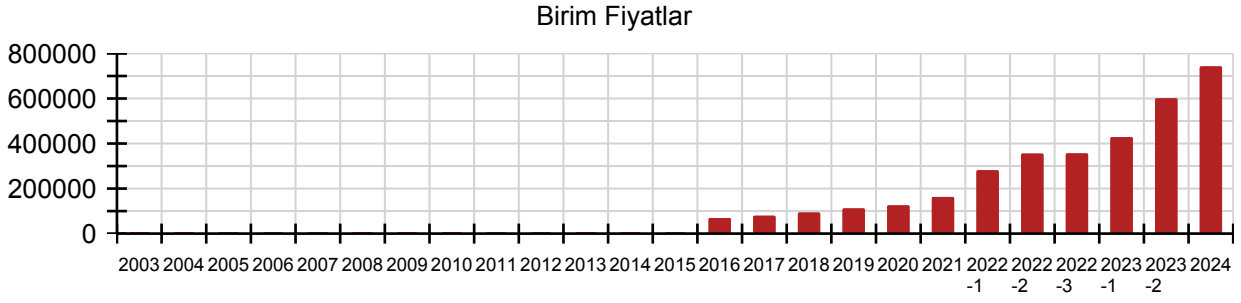

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu R410 A, R 32,454 B sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli, boru ve gmlek (shall and tube) veya plakalı eřanjrlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile alıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik deđerleri belgelenecektir. 200 kW üzeri Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Sođutma grubunun alıřır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.