

25.495.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.1109 (600-1109/A)

Tanımı 80 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	134100,00	3530,00	1765,00
2017	87110,00	2430,00	1215,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	77860,00	2260,00	1130,00
2022-2	420173,25	4146,38	2073,19
2022-3	421197,04	5170,16	2585,08
2020	147800,00	4150,00	2075,00
2022-1	332661,56	3786,56	1893,28
2024	850924,13	19299,13	9649,57
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	485789,31	7539,31	3769,66
2023-2	675853,79	11885,50	5942,75
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	191900,00	5070,00	2535,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	102800,00	2790,00	1395,00

25.495.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

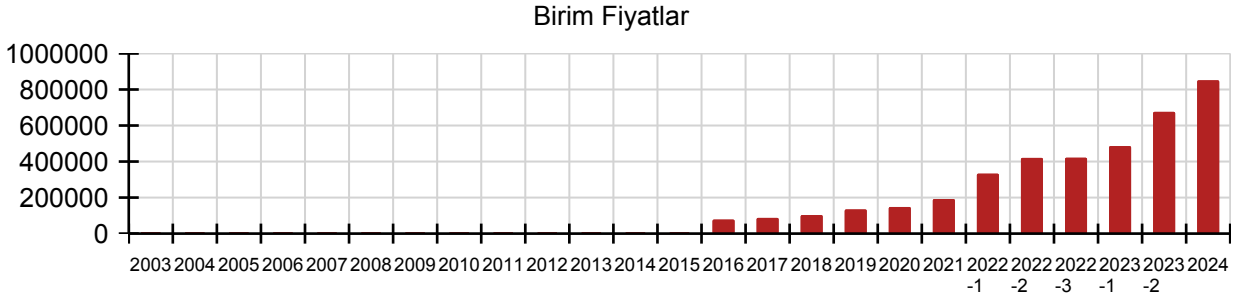

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.