

## 25.495.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.495.1111 (600-1111/A)</b>                               |
| <b>Tanımı</b>  | 120 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) |
| <b>Birimi</b>  | Adet  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                 |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 894572,76    | 13369,88      | 6684,94         |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 100700,00    | 3040,00       | 1520,00         |
| 2023-1 | 728951,81    | 8451,81       | 4225,91         |
| 2022-1 | 443063,88    | 3688,88       | 1844,44         |
| 2021   | 256500,00    | 6820,00       | 3410,00         |
| 2022-2 | 559648,20    | 3838,83       | 1919,42         |
| 2022-3 | 560705,84    | 4896,46       | 2448,23         |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 120500,00    | 3270,00       | 1635,00         |
| 2019   | 179300,00    | 4750,00       | 2375,00         |
| 2024   | 1085624,13   | 21749,13      | 10874,57        |
| 2018   | 142100,00    | 3750,00       | 1875,00         |
| 2020   | 197600,00    | 5590,00       | 2795,00         |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.495.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

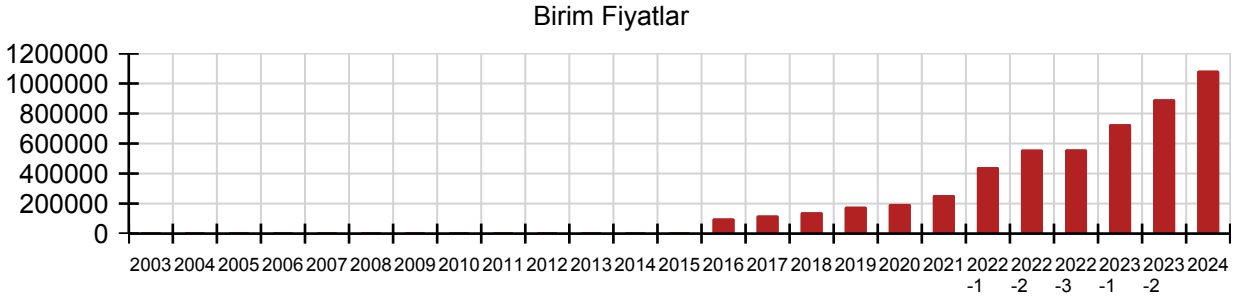

### Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.