

25.495.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.495.1115 (600-1115/A)
Tanımı	300 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	1311227,65	10227,65	5113,83
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1045970,59	5191,84	2595,92
2022-3	1047387,11	6608,36	3304,18
2021	481300,00	13820,00	6910,00
2018	273900,00	7610,00	3805,00
2017	232300,00	6640,00	3320,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	202400,00	6170,00	3085,00
2019	345600,00	9630,00	4815,00
2020	370900,00	11320,00	5660,00
2023-2	1837719,73	16319,73	8159,87
2022-1	827716,91	4966,91	2483,46
2024	2422654,90	26654,90	13327,45

25.495.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

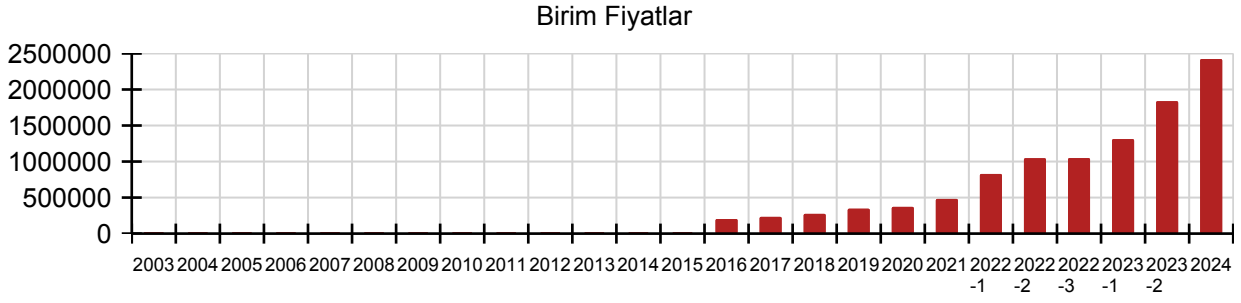

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.