

## 25.495.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.495.1117 (600-1117/A)</b>
<b>Tanımı</b>	400 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	464100,00	14280,00	7140,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	337000,00	9600,00	4800,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	285800,00	8380,00	4190,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1035494,94	6244,94	3122,47
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	1310321,51	8320,26	4160,13
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1308546,09	6544,84	3272,42
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	2236755,66	20030,66	10015,33
2019	421000,00	12150,00	6075,00
2021	602200,00	17430,00	8715,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1595883,90	12508,90	6254,45
2016	238900,00	7790,00	3895,00

## 25.495.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

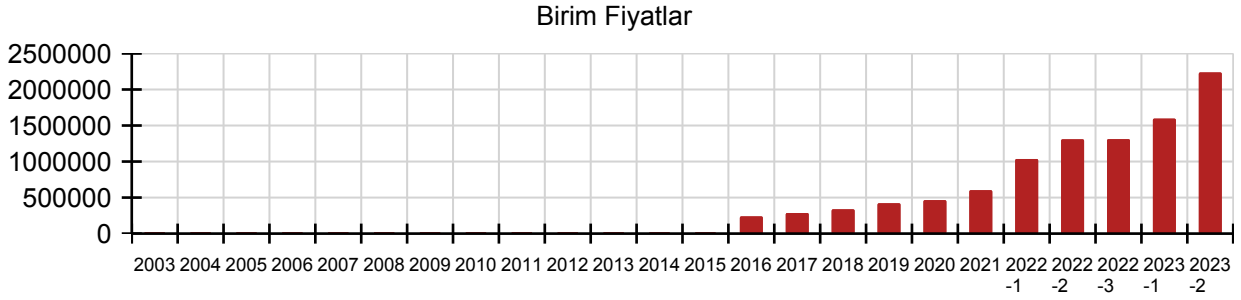

### Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu R410 A, R 32,454 B sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli, boru ve gmlek (shall and tube) veya plakalı eřanjrlü, Mikro iřlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 C ve 7-12 C su ile alıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluřlarınınca verimlilik ve kapasite test edilmiř olacak, İstenen verimlilik deđeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresrlü olacaktır. Sođutma grubunun alıřır olarak iř yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 25.495.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.