

25.495.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.1206

Tanımı 30 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	41900,00	1400,00	0,00
2020	72990,00	2580,00	1290,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	94690,00	3150,00	1575,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	76310,00	2190,00	1095,00
2018	56690,00	1730,00	0,00
2017	48080,00	1510,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

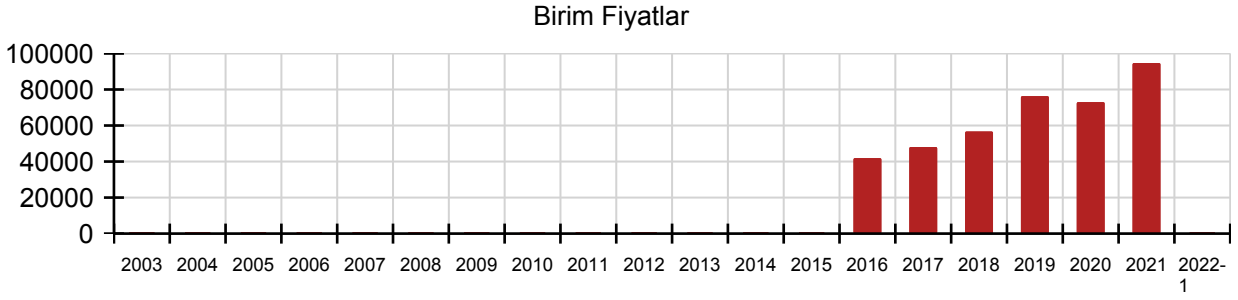

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava sođutmalý su sođutma grubu (B)

Cihazlar evaporatör fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Scrol kompresörlü hava sođutmalý su sođutma grubu

R 134a veya 410 A sođutucu gazlar ile çalıřan, CE uygunluk iřaretili, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eřanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalıřma rejimindeki deđerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik deđerleri belgelenecektir. 200 kW üzeri Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Sođutma grubunun çalıřır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki deđerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.