

25.495.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.1214

Tanımı 250 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	203800,00	5930,00	0,00
2018	240300,00	6790,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	290000,00	10100,00	5050,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	177500,00	5510,00	0,00
2021	376200,00	12330,00	6165,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	303200,00	8590,00	4295,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

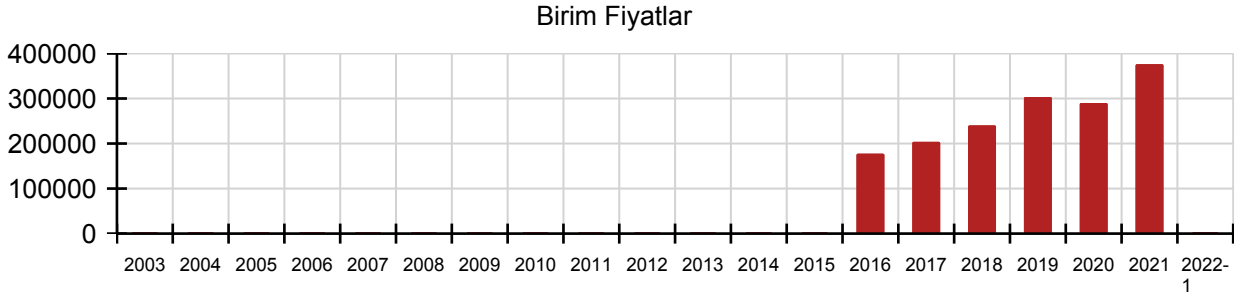

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu (B)

Cihazlar evaporatör fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Scrol kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu

R 134a veya 410 A sođutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Sođutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.