

25.495.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.1306

Tanımı 30 kW, Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (C)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	46050,00	1510,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	59640,00	1730,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	62041,50	2580,00	1290,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	80450,00	3150,00	1575,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	75240,00	2190,00	1095,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	38520,00	1400,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

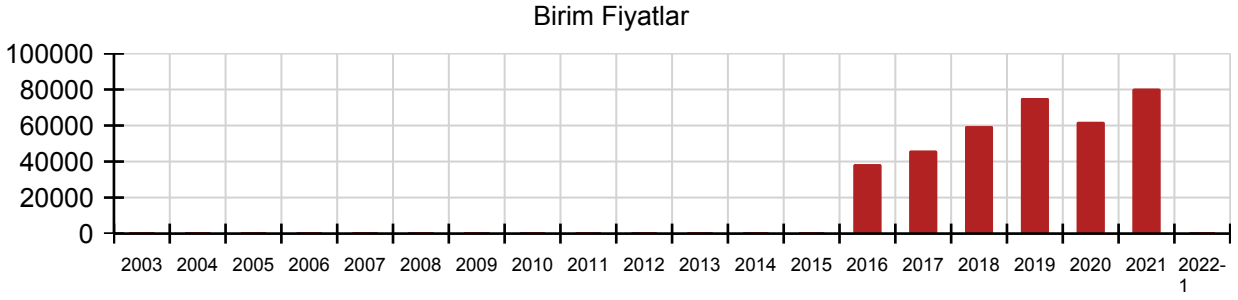

Yapım Şartları

Scrol kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu (C)

Cihazlar evaporatör fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,7 (EER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Scrol kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu

R 134a veya 410 A sođutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 kW üzeri Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Sođutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.