

## 25.495.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.495.2109 (600-1209/A)</b>
<b>Tanımı</b>	600 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	408100,00	12500,00	6250,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	469300,00	14320,00	7160,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2247789,94	12699,94	6349,97
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2251053,71	15963,71	7981,86
2020	686400,00	21300,00	10650,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1574818,31	11818,31	5909,16
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	3694442,30	37710,94	18855,47
2012	0,00	0,00	0,00
2016	371200,00	11620,00	5810,00
2021	890700,00	25990,00	12995,00
2023-1	2750483,65	23608,65	11804,33
2004	0,00	0,00	0,00
2019	611900,00	18120,00	9060,00

## 25.495.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

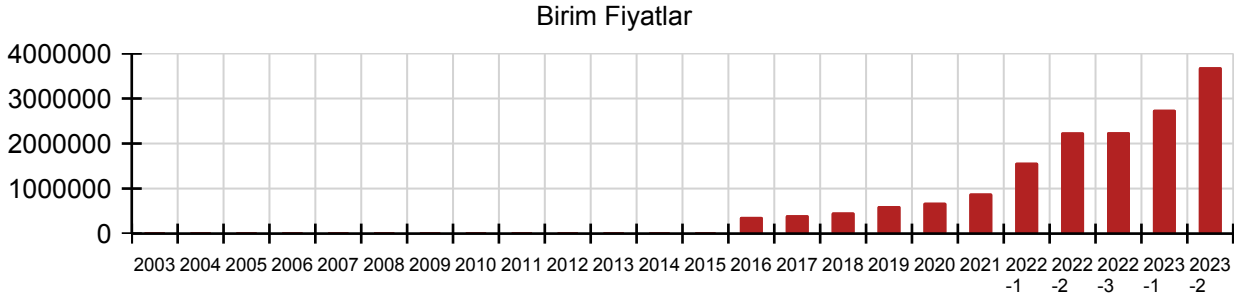

### Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1 ,400 Kw ve üzerinde en az 4,55 sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

## 25.495.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.