

## 25.495.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.495.2115</b>	<b>(600-1215/A)</b>
<b>Tanımı</b>	1.200 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Havalandırma ve Klima Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	669000,00	20480,00	10240,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	782300,00	23450,00	11725,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1020000,00	29670,00	14835,00
2016	582900,00	19050,00	9525,00
2020	1094600,00	34870,00	17435,00
2022-1	2611749,94	16999,94	8499,97
2022-2	3728667,94	18175,44	9087,72
2022-3	3733392,30	22899,80	11449,90
2021	1420200,00	42550,00	21275,00
2023-2	6073682,81	54382,81	27191,41
2023-1	4333481,33	33981,33	16990,67

## 25.495.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

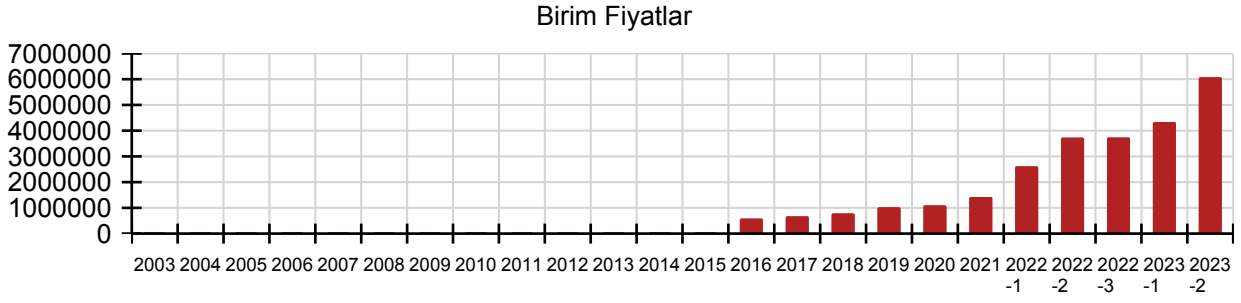

### Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1 ,400 Kw ve üzerinde en az 4,55 sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

## 25.495.2115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.