

25.495.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.495.2120 (600-1220/A)
Tanımı	1700 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	1037400,00	29590,00	14795,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1172800,00	33890,00	16945,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1804200,00	50390,00	25195,00
2016	867300,00	27520,00	13760,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	5919436,75	26228,00	13114,00
2022-3	5926212,74	33003,99	16502,00
2022-1	4145589,75	24464,75	12232,38
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	9085056,25	78156,25	39078,13
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1529100,00	42880,00	21440,00
2021	2341500,00	61480,00	30740,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	6482386,05	48886,05	24443,03
2004	0,00	0,00	0,00

25.495.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

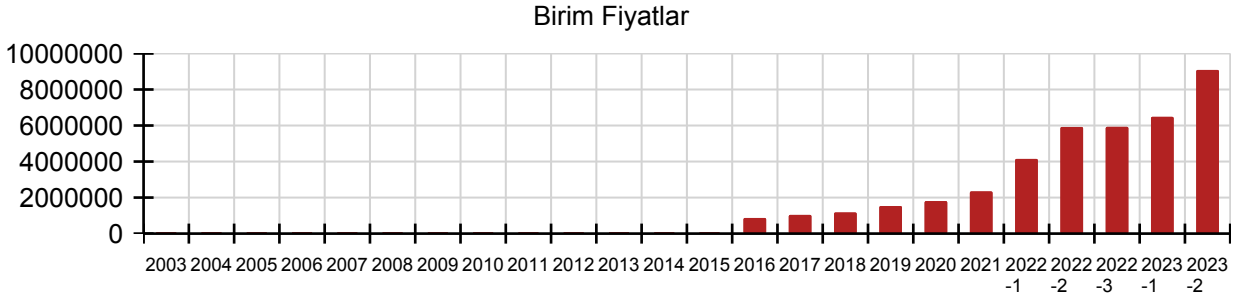

Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu Cihazlar kondenser fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER) veya SEER 400 kW altında en az 4,1 ,400 Kw ve üzerinde en az 4,55 soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

25.495.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.