

25.495.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.495.2204
Tanımı	350 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	215700,00	8520,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	453500,00	14520,00	7260,00
2018	268800,00	9760,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	384300,00	12350,00	6175,00
2021	588400,00	17720,00	8860,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	173600,00	7920,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

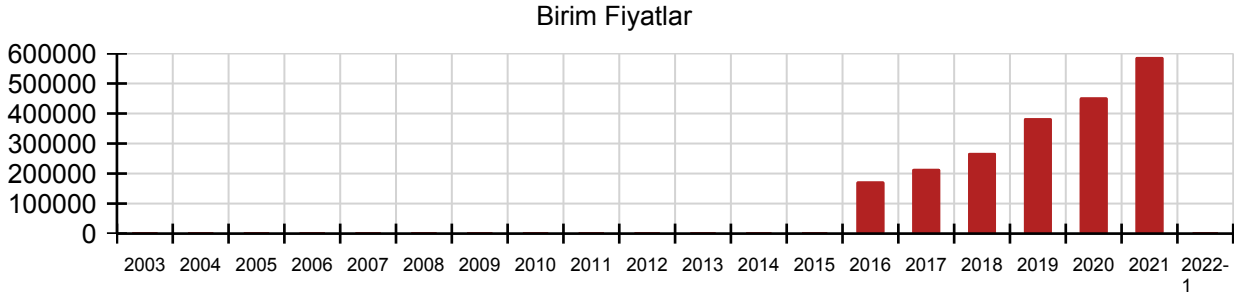

Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B)

Cihazlar evaporatör fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

R 134 a veya 410 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek (shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.