

25.495.2209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.2209

Tanımı 600 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	453900,00	14320,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	364100,00	12500,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	635200,00	21300,00	10650,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	824100,00	25990,00	12995,00
2016	304600,00	11620,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	591800,00	18120,00	9060,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

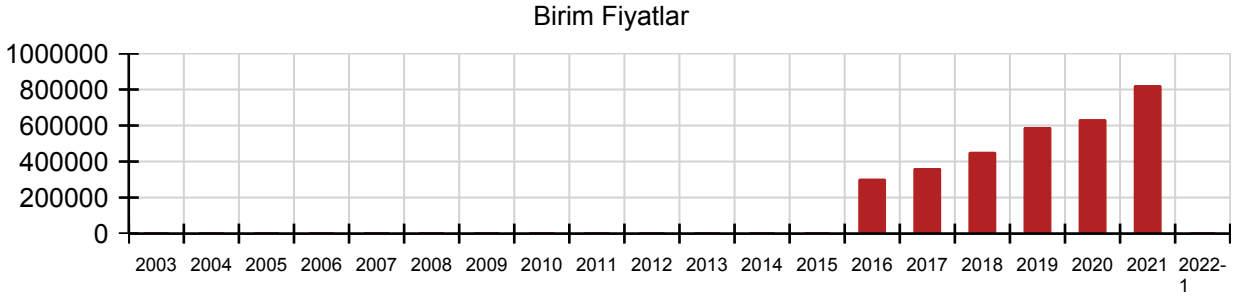

Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B)

Cihazlar evaporatör fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

R 134 a veya 410 A soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek (shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.2209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.