

## 25.495.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.495.3107 (600-2107/A)

**Tanımı** 600 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 5,06 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	560600,00	14320,00	7160,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	615200,00	21300,00	10650,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2170017,19	12699,94	6349,97
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2173280,96	15963,71	7981,86
2006	0,00	0,00	0,00
2019	612000,00	18120,00	9060,00
2023-2	3115700,65	37710,94	18855,47
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	1392943,31	11818,31	5909,16
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	2288858,65	23608,65	11804,33
2010	0,00	0,00	0,00
2021	798100,00	25990,00	12995,00

## 25.495.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

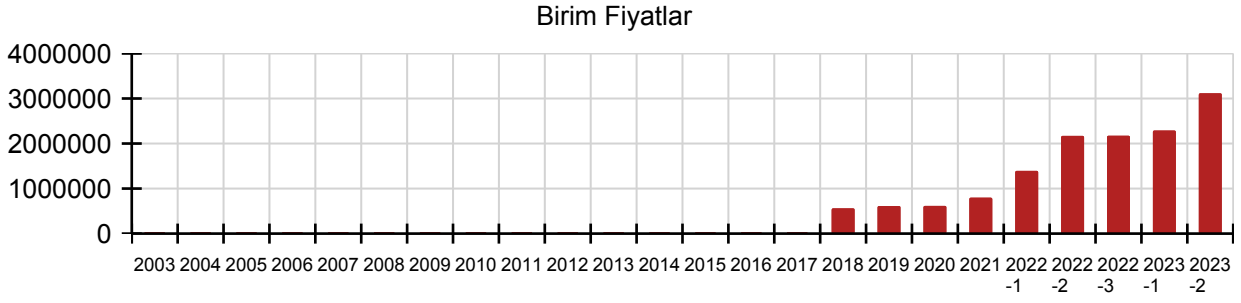

### Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu Cihaz en az 5,05 (EER) veya 6,5 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

## 25.495.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.