

25.495.3216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.3216

Tanımı 1.500 kW, Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu, Cihaz en az 4,65 (EER) soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	955400,00	28480,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	1414300,00	51660,00	25830,00
2020	1090500,00	42340,00	21170,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1084100,00	36030,00	18015,00

25.495.3216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

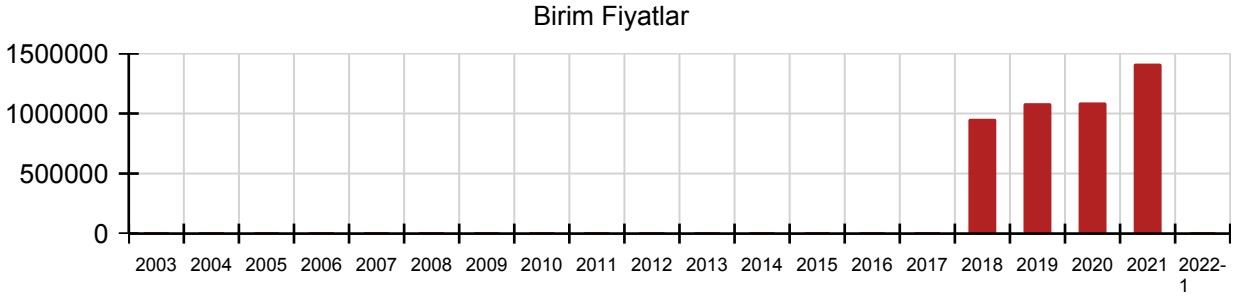

Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu

Cihaz en az 4,65 (EER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Vidalı kompresörlü Su sođutmalı su sođutma grubu

R 134 A sođutucu gazlar ile alıřan, CE uygunluk iřaretli, vidalı kompresörlü, boru ve gömlek (shall and tube) eřanjörlü, mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Sođutma grubunun alıřır olarak iş yerinde teslimi. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasiteleri test edilmiş olacak, istenen verimlilik değeri belgelenecektir. Ana kapasiteler arasındaki değeler enterpolasyonla bulunacaktır, cihazlar ani kalkışa engel olacak şekilde donanıma sahip olacaktır. Kapasiteler 30-35 °C kule sıcaklığı ve 7-12 °C kullanıcı devresi su ile alıřma rejimindeki değeler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.3216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.