

## 25.495.3517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.495.3517

**Tanımı** 900 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	3169459,81	15691,06	7845,53
2022-3	3173438,86	19670,11	9835,06
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	3480850,08	28975,08	14487,54
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	4878804,69	46179,69	23089,85
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2308165,56	14515,56	7257,78
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 25.495.3517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

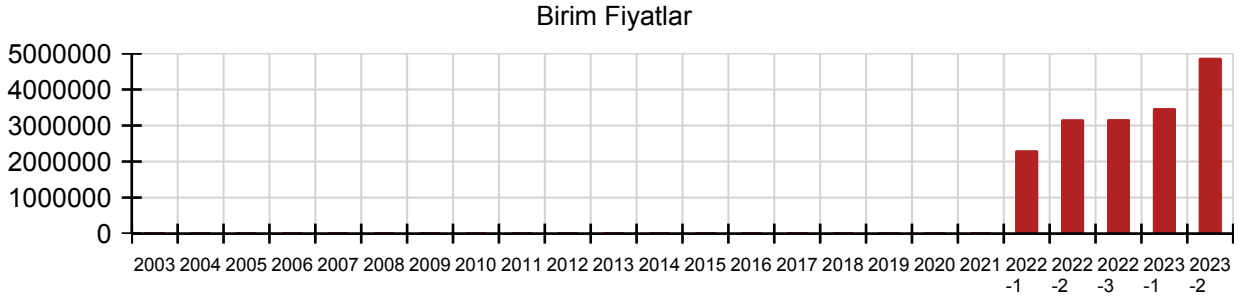

### Yapım Şartları

Vidalı frekans inverterli kompresörlü su sođutmalı su sođutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE sođutucu gazlar ile alıřan, boru ve gömlek (shell and tube) veya plakalı eřanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işareti, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . En az 7 (SEER) sođutma etkinlik katsayısında sahip sođutma grubunun alışır olarak iş yerinde teslimi Ařađıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduđu iklim kořulları deđil , 30- 35 °C kondenser devre sıcaklıđı ve 7-12 °C kullanım devresi su ile alıřma rejimindeki değeri esas alınacaktır (Ana kapasiteler arasındaki değeri enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.3517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.