

25.495.3520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.495.3520

Tanımı 1200 kW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	2614442,13	18242,13	9121,07
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	4478984,45	36484,45	18242,23
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	8687445,90	95445,90	47722,95
2023-2	6277984,38	58484,38	29242,19
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	3589192,63	19417,63	9708,82
2022-3	3594289,64	24514,64	12257,32
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

25.495.3520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

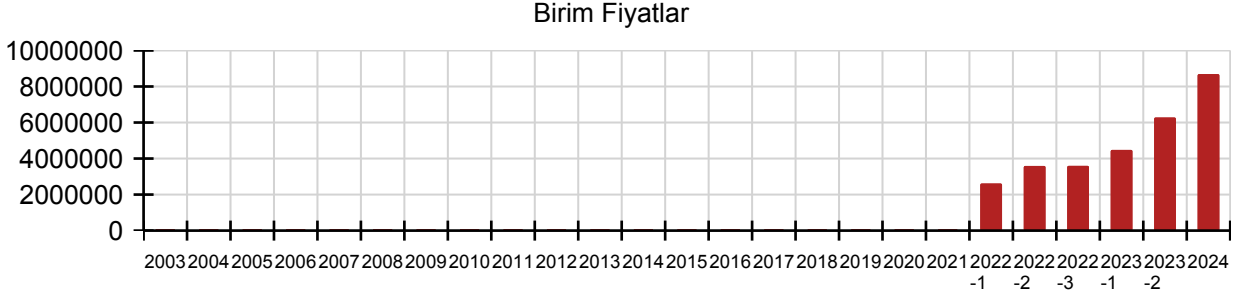

Yapım Şartları

Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu R 134 A , R 513 A veya R 1234 ZE soğutucu gazlar ile çalışan, boru ve gömlek (shell and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, CE uygunluk işaretli, Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak. İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. En az 2 kompresör frekans invertörlü olacaktır . En az 7 (SEER) soğutma etkinlik katsayısında sahip soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi Aşağıdaki Kapasiteler için cihazların bulunduğu iklim koşulları değil , 30- 35 °C kondenser devre sıcaklığı ve 7-12 °C kullanım devresi su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.495.3520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.