

25.500.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.500.1114 (285-1114)

Tanımı Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW, Hava Kaynaklı Isı pompaları

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	1256998,16	23998,16	11999,08
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	348800,00	8510,00	4255,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1944401,99	48276,99	24138,50
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	2578140,45	78294,49	39147,25
2020	551500,00	12660,00	6330,00
2022-2	1787413,09	24223,09	12111,55
2022-3	1794538,99	31348,99	15674,50
2021	716000,00	15450,00	7725,00
2019	425200,00	10770,00	5385,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

25.500.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

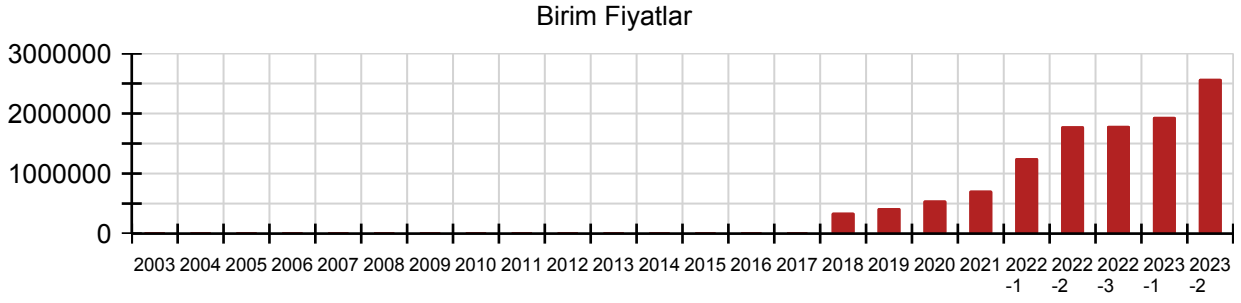

Yapım Şartları

Hava Kaynaklı Isı pompaları Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır . *Cihaz kondenser fanları deđişken hızlı olacaktır .

25.500.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.