

## 152-4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 152-4407

**Tanımı** (300.000 kcal/h) 350 kW, 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	7719,88	609,84	317,13
2017	9184,00	953,12	476,56
2018	9576,00	1092,00	546,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	9038,40	738,08	369,04
2011	8028,66	634,26	317,13
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	7645,12	603,68	301,84
2014	8568,00	664,16	332,08
2007	0,00	0,00	0,00
2016	8366,40	885,92	442,96
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	7645,12	603,68	301,84
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	10986,54	1091,48	545,74
2008	0,00	0,00	0,00

## 152-4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

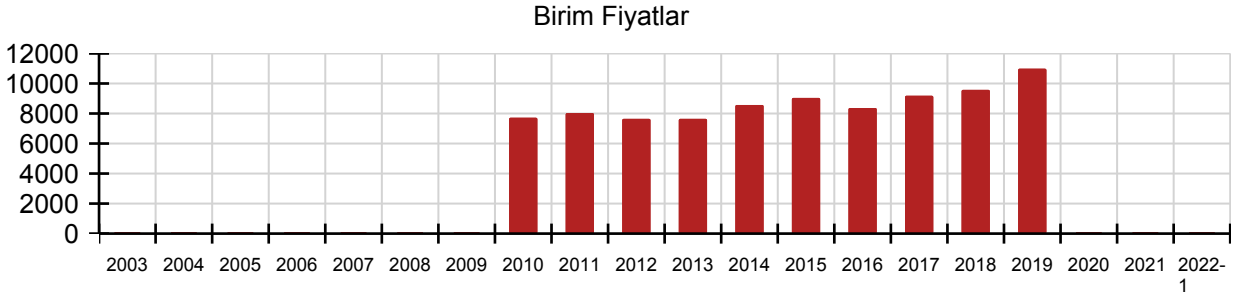

### Yapım Şartları

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için ; TS EN 12953

Üç geçişli, ikinci geçiş tek boru veya iki borulu, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri 152-000 pozuna uygun.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 152-4407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.