

25.250.4401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4401 (169-1141)

Tanımı Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15-20, Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için, Isı Maliyet Bölüşürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1169,94	98,25	49,13
2003	0,00	0,00	0,00
2018	712,50	54,50	27,25
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	2791,41	150,00	75,00
2013	442,50	42,00	21,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2847,66	195,00	97,50
2023-2	5184,38	500,00	250,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	478,75	31,00	15,50
2022-1	1765,63	150,00	75,00
2017	605,00	47,50	23,75
2016	565,00	44,20	22,10
2020	906,10	80,50	40,25
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3634,38	302,50	151,25
2015	527,50	34,50	17,25
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	730,00	68,50	34,25
2006	0,00	0,00	0,00

25.250.4401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

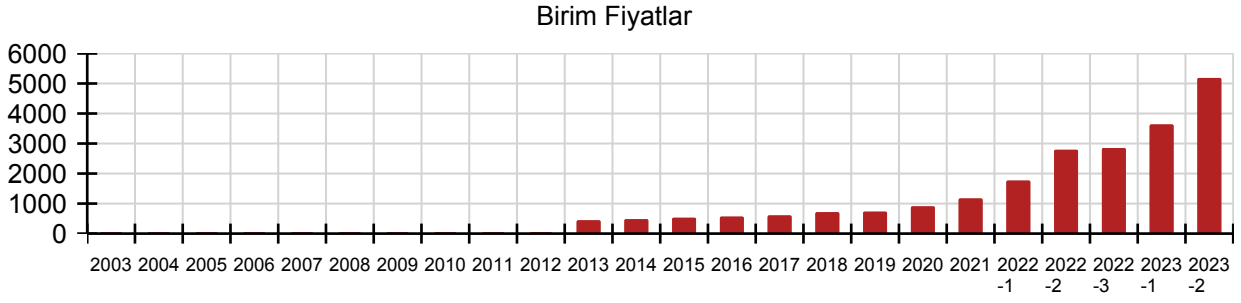

Yapım Şartları

Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için;
Soğutma tesisatı-çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları 25.250.4200'e göre %25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

25.250.4401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.