

## 25.260.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.260.1205 (174-1205)</b>
<b>Tanımı</b>	15 m³/h, Ø219, DN 80, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	935,00	32,30	16,15
2022-1	2520,63	120,63	60,32
2021	1660,55	79,06	39,53
2015	693,00	25,00	12,50
2016	752,00	30,00	15,00
2022-2	4344,63	120,63	60,32
2022-3	4380,81	156,81	78,41
2014	0,00	0,00	0,00
2019	1158,14	55,14	27,57
2020	1542,81	64,79	32,40
2023-1	5734,25	243,00	121,50
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	8634,38	396,88	198,44
2004	0,00	0,00	0,00
2024	12187,50	655,00	327,50
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1140,00	37,00	18,50
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 25.260.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

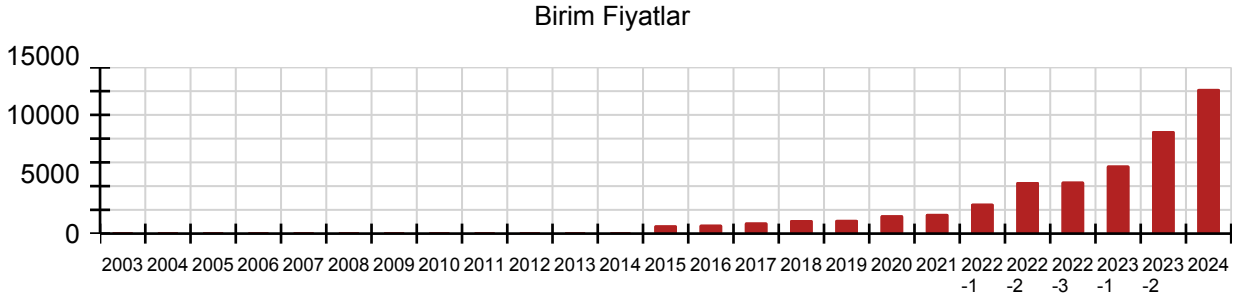

### Yapım Şartları

#### DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.260.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.