

## 25.260.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.260.1210 (174-1210)

**Tanımı** 50 m<sup>3</sup>/h, Ø323, DN 150, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1755,60	30,00	15,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	4026,31	103,63	51,81
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2760,00	44,40	22,20
2020	3750,99	84,93	42,47
2017	2260,00	38,70	19,35
2023-1	13306,13	318,63	159,32
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	21309,38	521,88	260,94
2022-2	10146,13	158,13	79,07
2022-3	10193,56	205,56	102,78
2019	2787,86	72,26	36,13
2016	1850,00	36,00	18,00
2022-1	5833,13	158,13	79,07

## 25.260.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

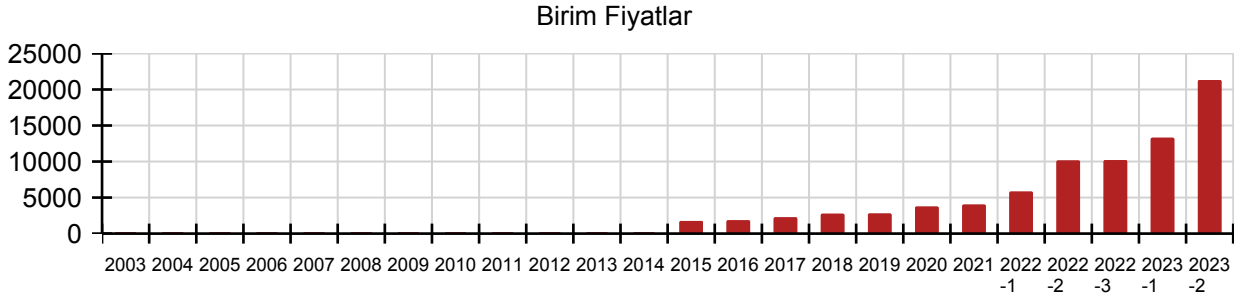

### Yapım Şartları

#### DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağzları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağzları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.260.1210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.