

25.260.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.260.1211 (174-1211)

Tanımı 75 m³/h, Ø400, DN 200, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	13607,63	165,63	82,82
2022-3	13657,31	215,31	107,66
2023-2	28509,38	546,88	273,44
2021	5149,21	108,54	54,27
2022-1	7803,13	165,63	82,82
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	3560,00	44,40	22,20
2017	2850,00	38,70	19,35
2016	2280,00	36,00	18,00
2019	3591,29	75,69	37,85
2015	2160,40	30,00	15,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	17808,75	333,75	166,88
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	4799,84	88,94	44,47
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.260.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

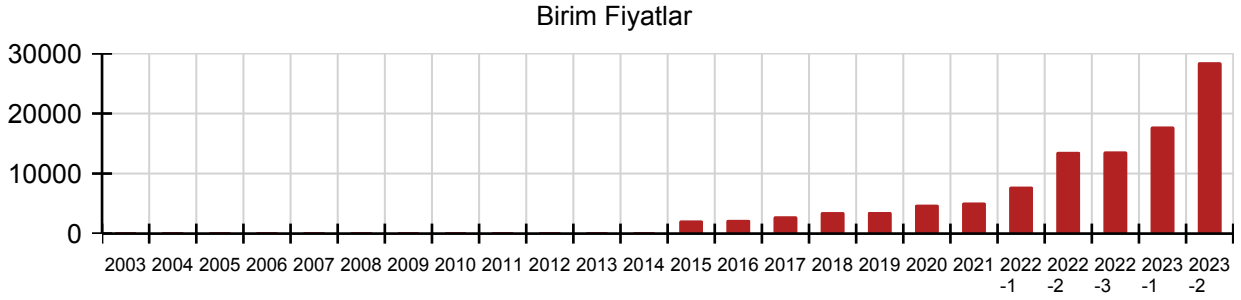

Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.260.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.