

25.260.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.260.1212 (174-1212)

Tanımı 100 m³/h, Ø450, DN 200, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	20348,88	348,88	174,44
2022-1	8910,63	173,13	86,57
2022-2	15551,13	173,13	86,57
2022-3	15603,06	225,06	112,53
2009	0,00	0,00	0,00
2015	3382,00	30,00	15,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	3390,00	36,00	18,00
2021	5883,66	113,45	56,73
2018	4670,00	44,40	22,20
2023-2	32571,88	571,88	285,94
2017	4240,00	38,70	19,35
2020	5736,21	92,98	46,49
2019	4704,71	79,11	39,56

25.260.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

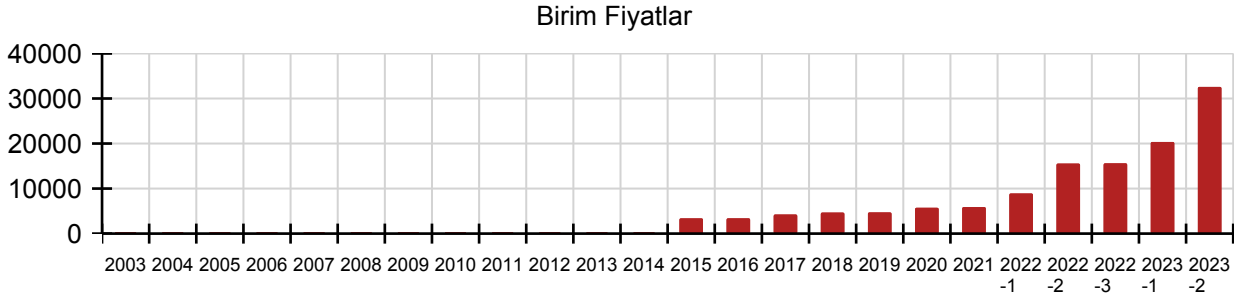

Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.260.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.