

## 11.1.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-017

**Tanımı** 24kV (Porselen, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	81,09	29,00	11,66
2016	98,05	37,12	14,92
2013	65,37	23,50	9,45
2020	151,84	61,53	24,72
2018	120,59	44,96	18,07
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	409,83	105,75	42,48
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	155,15	58,68	23,58
2023-1	861,85	182,67	73,38
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	184,81	67,28	27,03
2017	106,58	39,86	16,02
2014	74,19	26,01	10,46
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 11.1.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

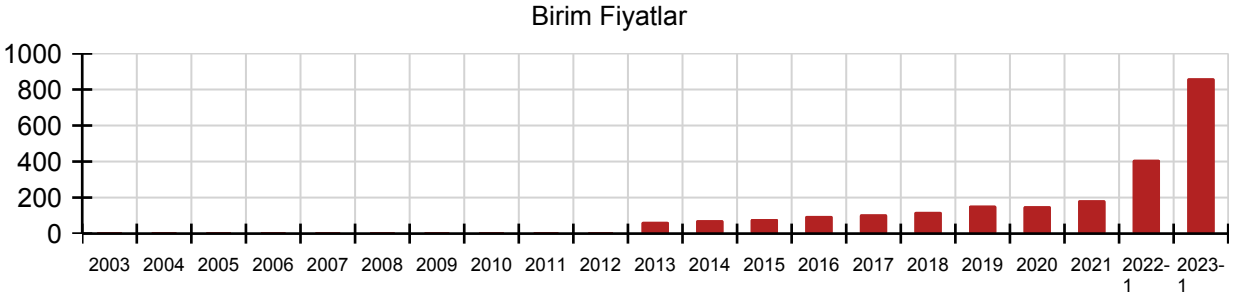

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.