

## 11.1.1-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-018

**Tanımı** 36kV (Porselen, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	149,14	51,48	20,70
2017	167,18	55,29	22,23
2014	113,30	36,07	14,50
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	189,18	62,37	25,07
2010	0,00	0,00	0,00
2019	243,18	81,42	32,73
2020	236,83	85,40	34,33
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	656,71	146,81	59,00
2015	123,71	40,22	16,17
2013	99,69	32,58	13,10
2023-1	1392,56	253,66	101,93
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	290,47	93,39	37,54
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 11.1.1-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

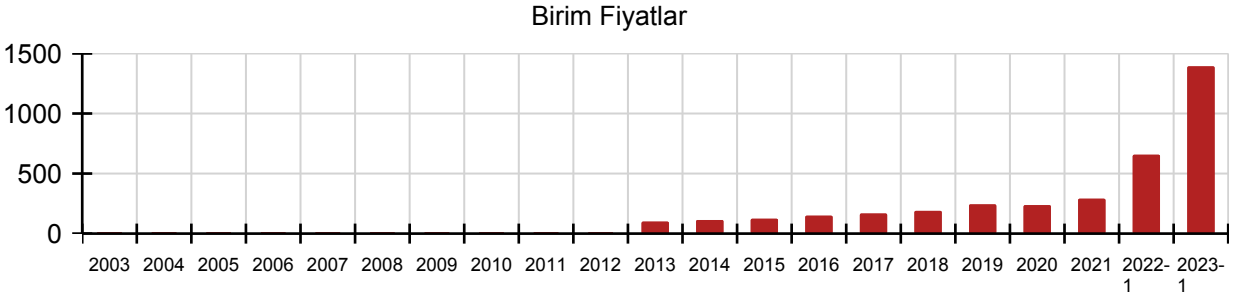

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1.1-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.