

## 25.225.4011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4011 (165-911)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	720,63	46,88	23,44
2022-3	734,69	60,94	30,47
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1240,63	94,38	47,19
2023-2	1758,13	153,13	76,57
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	484,38	46,88	23,44
2014	148,00	4,40	2,20
2008	0,00	0,00	0,00
2013	134,00	4,00	2,00
2020	225,13	25,20	12,60
2017	136,00	6,35	3,18
2018	137,00	7,30	3,65
2021	313,15	30,74	15,37
2016	142,00	5,90	2,95
2015	156,00	4,90	2,45
2019	169,53	21,44	10,72

## 25.225.4011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

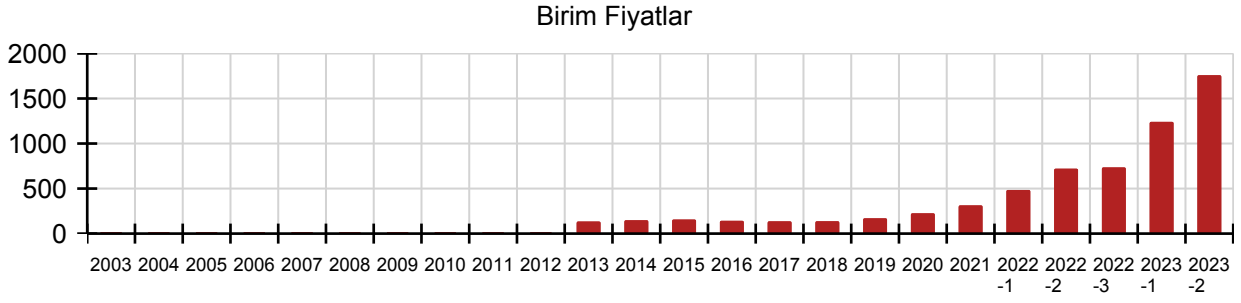

### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.