

## 25.220.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.220.1516 (160-516)

**Tanımı** 40 m<sup>2</sup> serpantin alanlı, PN 25 kalitesinde, en az F.37.2 malzemeli, dikişsiz patent borulu, serpantinli EŞANJÖRLER (Isı dönüştürücüler)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	30654,00	1501,20	750,60
2008	0,00	0,00	0,00
2018	42480,00	2070,00	1035,00
2017	38412,00	1663,20	831,60
2014	27846,00	1351,80	675,90
2013	24856,20	1193,40	596,70
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	32220,00	1603,80	801,90
2023-2	593473,19	10273,19	5136,60
2022-3	266143,95	4387,95	2193,98
2005	0,00	0,00	0,00
2019	60974,82	1471,10	735,55
2004	0,00	0,00	0,00
2021	84369,08	2082,87	1041,43
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	265253,27	3497,27	1748,64
2022-1	122218,20	3238,20	1619,10
2020	70153,90	1724,63	862,32
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	438461,06	6461,06	3230,53

## 25.220.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

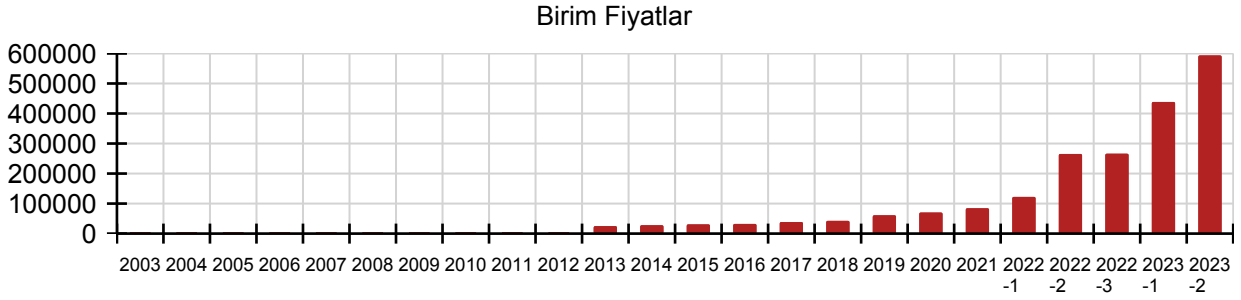

### Yapım Şartları

PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeli dikişsiz patent borulu:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.220.1300'den %80 zamlı diğer özellikler aynı.

2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemeden; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmelerini teminen iki ring flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda, 5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içeriği < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dâhil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.220.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.