

## 25.220.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.220.1519 (160-519)

**Tanımı** 60 m<sup>2</sup> serpantin alanlı, PN 25 kalitesinde, en az F.37.2 malzemeli, dikişsiz patent borulu, serpantinli EŞANJÖRLER (Isı dönüştürücüler)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	56358,00	2610,00	1305,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	50940,00	2088,00	1044,00
2015	42642,00	1944,00	972,00
2016	42732,00	2034,00	1017,00
2020	89543,99	2147,63	1073,82
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	178715,70	4025,70	2012,85
2013	34572,60	1544,40	772,20
2021	123424,49	2599,02	1299,51
2014	38736,00	1738,80	869,40
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	869210,69	12860,69	6430,35
2008	0,00	0,00	0,00
2019	75895,83	1831,10	915,55
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	388602,77	4284,77	2142,39
2022-3	389729,70	5411,70	2705,85
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	642322,31	8047,31	4023,66
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.220.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

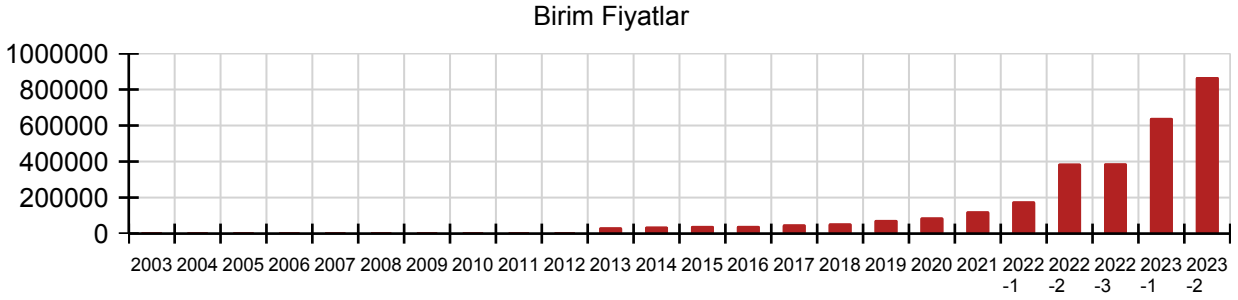

### Yapım Şartları

PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeli dikişsiz patent borulu:

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedelleri BFT 25.220.1300'den %80 zamlı diğer özellikler aynı.

2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemeden; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşı arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda, 5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içeriği < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dâhil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.220.1519 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.