

25.235.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.235.2004 (165-1104)

Tanımı 30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 4720,00 | 440,00 | 220,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6250,00 | 584,00 | 292,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 31792,04 | 1720,79 | 860,40 |
| 2020 | 10314,16 | 892,43 | 446,22 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 52169,94 | 5382,44 | 2691,22 |
| 2014 | 4280,00 | 396,00 | 198,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 32275,25 | 2204,00 | 1102,00 |
| 2019 | 9325,45 | 760,23 | 380,12 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5690,00 | 547,00 | 273,50 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13120,68 | 1084,41 | 542,21 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7740,00 | 649,00 | 324,50 |
| 2023-1 | 36431,21 | 3343,71 | 1671,86 |
| 2013 | 4070,00 | 370,00 | 185,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 19891,81 | 1666,81 | 833,41 |

25.235.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

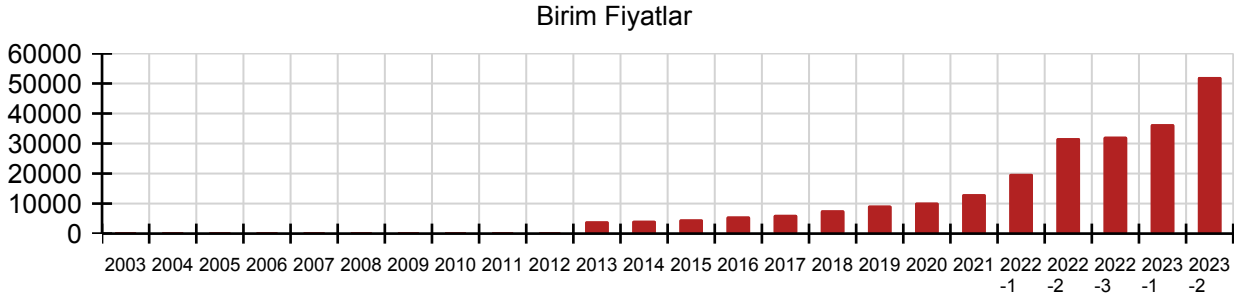

Yapım Şartları

U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı: (Ölçü: Ad.)

TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemeden mamul alev borusu, ısı işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemeden mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve tübülötörü, galvaniz kaplı boru ve U dirsek yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üfleli tip radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.